

NORLYS TRYSIL 1036


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Trysil 1036XX0009
14.10.2026 v.09.15
www.norlys.no



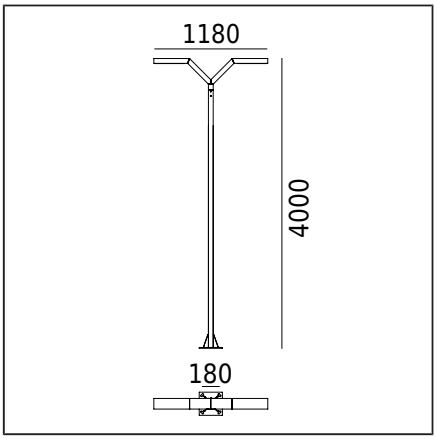

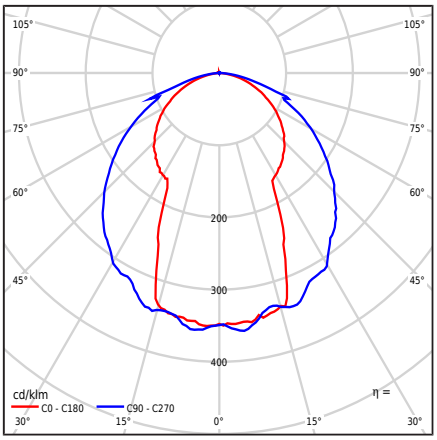

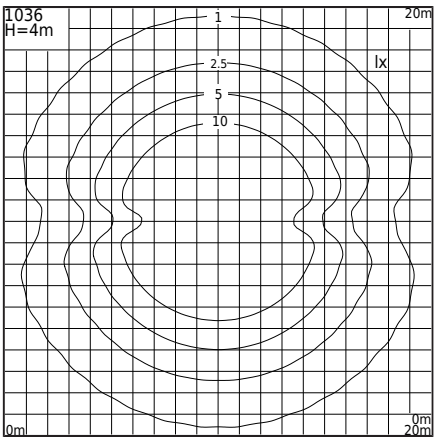

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Állólámpa
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	Magánterületek és egyéb építészeti koncepciók világításához

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A mellékelt összeszerelési útmutató szerint További tartozékokat külön kell megvásárolni
Terminál	Csatlakozási terminálok: max 3x4mm² A lámpatest csatlakoztatásának lehetősége hurokban, max. 3x2,5mm² Kerek szigetelt kábel, maximális átmérője ø12,5 mm
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	28,5kg / 30,9kg
Doboz méretei [cm]	44cm x 38cm x 232cm
A lámpatest méretei [cm]	118cm x 24cm x 400cm

Műszaki adatok

4db LED modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	30,2W
Lámpatest teljesítmény	34W
Lámpa fényáram	5496lm
Világító fényáram	3347lm
A lámpatest hatékonysága	98,4lm/W
ULOR	0.4%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,85
THD tényező	10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest is elérhető:
- Működési mód/tompítás: 1...10V
- A KL II biztonsági osztályban
- 2700K LED színhez
- Különböző fényáram értékhez
- Túlfeszültség-védelmi eszköz (SPD) változatban
- Különböző lámpatest színhez (az RAL színpaletta szerint)
- Különböző lámpatest magassághoz

Eladási feltételek és további információk a Norlys Értékesítési Osztállyal való kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	10A / 50µs
BUG értékelés	B1-U2-G1

Alkatrészek

ZS1036zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítést és a karbantartási munkákat megfelelő jogosítványokkal és képesítésekkel rendelkező személy végzi, a hatályos szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk kérésre. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

TRYSIL 1036

Indexek

Index	Szín	RAL
1036AL	ALUMÍNIUM	9006
1036BL	FEKETE	9005
1036GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítést és a karbantartási munkákat megfelelő jogosítványokkal és képesítésekkel rendelkező személy végzi, a hatályos szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk kérésre. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.