

NORLYS TRYSIL 1037


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Trysil 1037XX0009
14.10.2026 v.09.14
www.norlys.fr



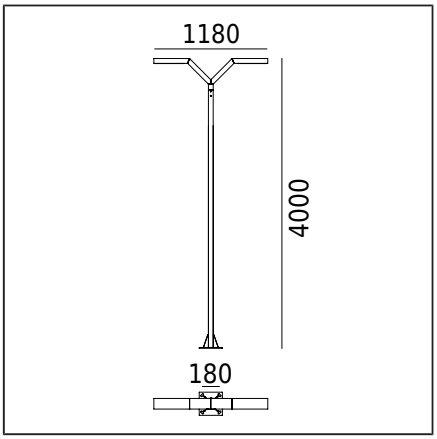

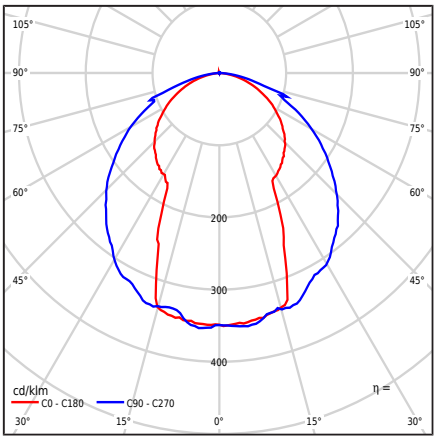

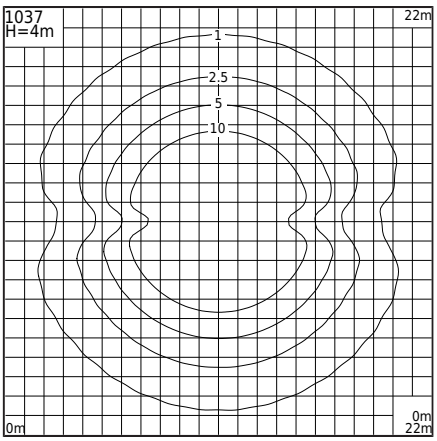

Type de luminaire

Type de luminaire	Mât d'éclairage. Tête de mât.
Répartition photométrique	Lumière hémisphérique diffuse dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Pour l'éclairage des espaces privés et autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone.
Instructions de montage	Selon les instructions de montage jointes. D'autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x4mm² Possibilité de connecter le luminaire en boucles de max. 3x2.5mm² Câble isolé rond avec un diamètre maximal de ø12.5 mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	28,5kg / 30,9kg
Dimensions du carton [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Dimensions du luminaire [cm]	118cm x 24cm x 400cm

Données techniques

4 modules LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Puissance racordée de la source lumineuse	30,2W
Puissance racordée du luminaire	34W
Flux lumineux de la source lumineuse	5840lm
Flux lumineux du luminaire	3448lm
Efficacité lumineuse du luminaire	101,4lm/W
ULOR	0.4%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,84
Facteur THD	10%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

Optionnellement, le luminaire est également disponible :
- Mode de fonctionnement/gradation : 1...10V
- Dans la classe de sécurité pour KL II
- Pour une couleur LED de 2700K
- Pour une valeur de flux lumineux différente
- Version avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD)
- Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL)
- Pour une hauteur de luminaire différente

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le département commercial de Norlys.

Courant d'appel	10A / 50µs
Évaluation BUG	B1-U2-G1

Pièces détachées

ZS1037zx0009	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD | Fichiers photométriques format IES

Manuel

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'assemblage, lisez les instructions jointes au luminaire. L'installation et les travaux de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

TRYSIL 1037



Index

Index	Couleur	RAL
1037AL	ALUMINIUM	9006
1037GR	GRAPHITE	7016
1037SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Avant de commencer l'assemblage, lisez les instructions jointes au luminaire. L'installation et les travaux de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.