

NORLYS TRYSIL 1039


IP 65 | IK 10 | LED | DALI

Trysil 1039XX0009
12.11.2026 v.09.16
www.norlys.no



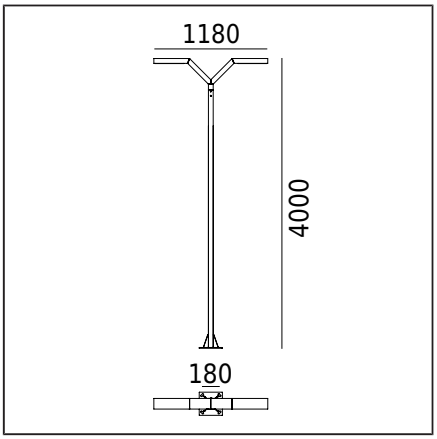

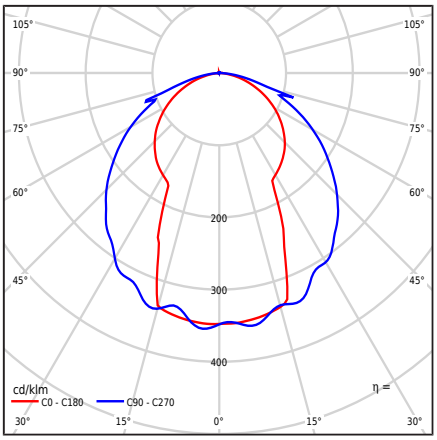

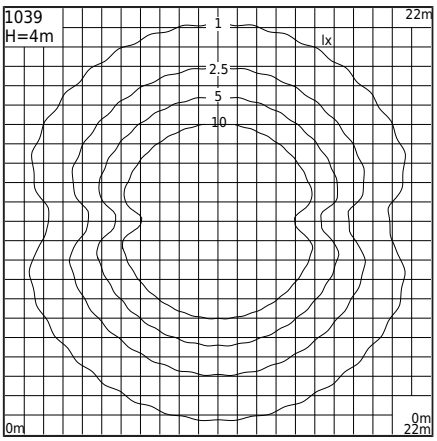

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Állólámpa
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	Lámpatest kortárs dizájnnal. Kertek, magánterületek és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A mellékelt összeszerelési útmutató szerint. További kiegészítőket külön kell megvásárolni
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 5x4mm² A világítótest hurkolt bekötésének lehetősége max 5x2.5mm² Kör keresztmetszetű, szigetelt kábel maximális átmérője ø13.6mm
Fényszabályozás	Light control - DALI system
Világítótest súlya nettó / bruttó	28,1kg / 30,9kg
Doboz méretei [cm]	44cm x 38cm x 232cm
A lámpatest méretei [cm]	118cm x 24cm x 400cm

Műszaki adatok

4db LED modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	34,8W
Lámpatest teljesítmény	40W
Lámpa fényáram	6648lm
Világító fényáram	4145lm
A lámpatest hatékonysága	103,6lm/W
ULOR	0.4%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,96
THD tényező	< 10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- KL II biztonsági osztályban
- LED szín 2700K [1/1]-re
- Különböző fényáram értékre
- Túlfeszültség-védelmi eszközzel (SPD)
- A lámpatest más színére (a RAL színpaletta szerint)
- Különböző lámpatest magasságra

Értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztállyal történő kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	5A / 50µs
BUG értékelés	"B2-U2-G1"

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Alkatrészek

ZS1039zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a csatolt világítótest utasításait. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét

TRYSIL 1039

Indexek

Index	Szín	RAL
1039AL	ALUMÍNIUM	9006
1039BL	FEKETE	9005
1039GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a csatolt világítótest utasításait. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét