

NORLYS TRYSIL 1047


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

TRYSIL 1047XX0009
14.10.2026 v.09.12
www.norlys.no



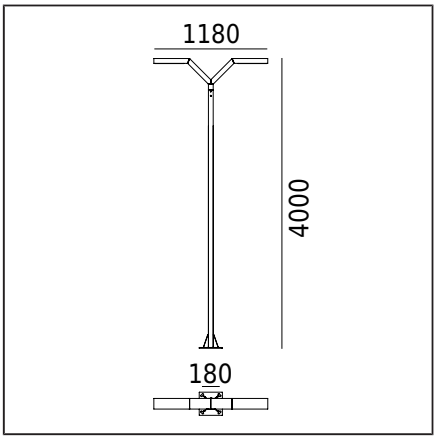

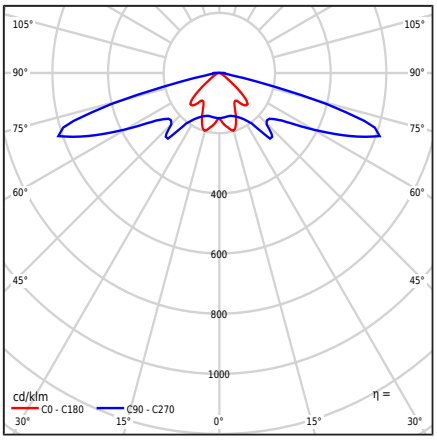

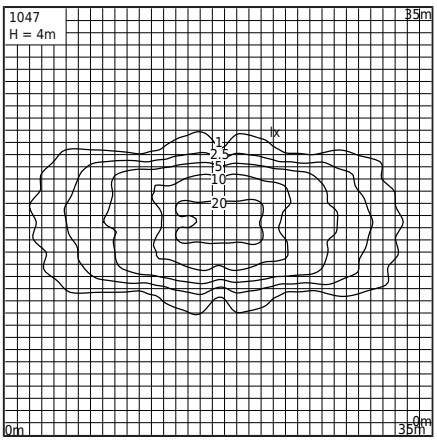

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Állólámpa
Fotometriai test	Ledil lencse típus SCL (IESNA II / III típus)
A lámpatest jellemzői	Lámpatest kortárs dizájnnal. Kertek, magánterületek és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált
Felszerelési módszer	A mellékelt összeszerelési útmutató szerint. További kiegészítőket külön kell megvásárolni
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 5x4mm² A világítótest hurkolt bekötésének lehetősége max 5x2.5mm² Kör keresztmetszetű, szigetelt kábel maximális átmérője ø13.6mm
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	28,1kg / 30,9kg
Doboz méretei [cm]	44cm x 38cm x 323cm
A lámpatest méretei [cm]	118cm x 24cm x 400cm

Műszaki adatok

2 LED modulok	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	19,7W
Lámpatest teljesítmény	23,3W
Lámpa fényáram	3663lm
Világító fényáram	3308lm
A lámpatest hatékonysága	142lm/W
ULOR	0.9%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM5
Fény villogása (Pst LM)	≤0.1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.1
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	100 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,95
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz D / EPREL

Opcionálisan a lámpatest is elérhető:
- Különleges rendelésre más rendelkezésre álló működési módok / szabályozás a "éjszaka közepén" DALI kültéri rendszer részeként
AstroDim / Dynadimmer
- Különböző fényáram értékhez
- Túlfeszültségvédelmi eszközzel (SPD) rendelkező változatban
- A lámpatest különböző színéhez (az RAL színpaletta szerint)
Eladási feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztállyal való kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	15A / 295µs
BUG értékelés	B2-U2-G2

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Kiegészítők Külön megvásárolható

1259GA0009	Szerelőadapter
180GA0009	Talajhorgony
3091GA0009	Horgonyr a betonozáshoz

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítési és szervizmunkákat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végezze az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. Az összeszerelés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információval szolgálunk kérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

TRYSIL 1047



Alkatrészek

ZS1047zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
1047AL	ALUMÍNIUM	9006
1047BL	FEKETE	9005
1047GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítési és szervizmunkákat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végezze az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. Az összeszerelés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információval szolgálunk kérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.