

NORLYS TRYSIL 1048


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Trysil 1048XX0009
14.10.2026 v.09.32
www.norlys.no



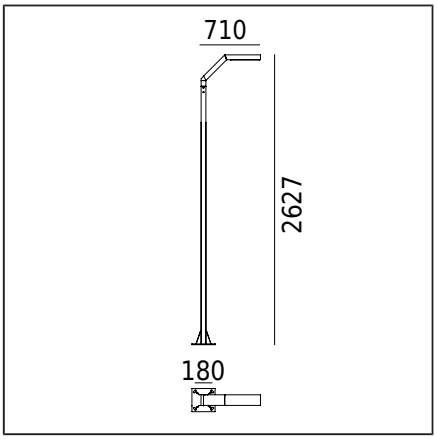

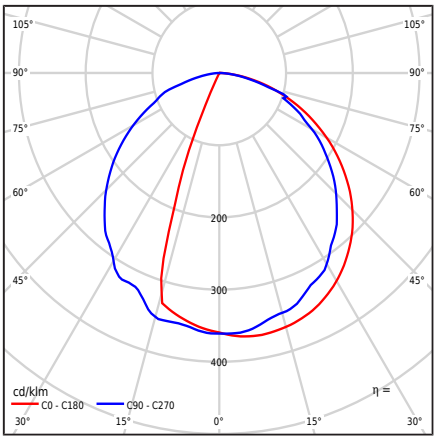

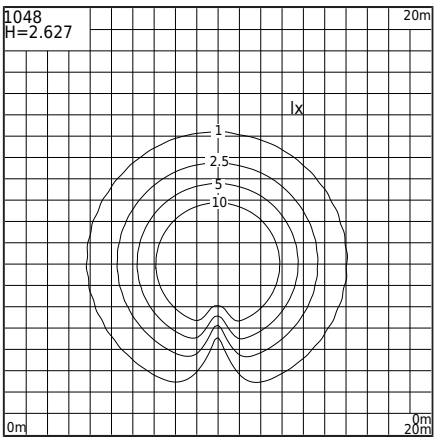

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Állólámpa
Fotometriai test	Egyoldalú fény: szimmetrikus, lefelé irányított.
A lámpatest jellemzői	Magánterületek és egyéb építészeti koncepciók világításához

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítés: 4 db ø12mm furat, 200x200mm osztással Egyéb tartozékok külön vásárolhatók meg
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 3x4mm², A lámpatest hurkokban való csatlakoztatásának lehetősége max. 3x2.5mm² Kerek szigetelt kábel, legfeljebb ø12.5 mm átmérőig
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	17,2kg / 19,3kg
Doboz méretei [cm]	44cm x 38cm x 232cm
A lámpatest méretei [cm]	71cm x 24cm x 263cm

Műszaki adatok

2 LED modulok	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Fényforrás teljesítmény	10,6W
Lámpatest teljesítmény	12,5W
Lámpa fényáram	1988lm
Világító fényáram	1260lm
A lámpatest hatékonysága	100,8lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,95
THD tényező	10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest is elérhető:
- KL II biztonsági osztályban
- 2700K LED színnel [1/1]
- Különböző fényáram értékkel
- A lámpatest különböző színével (RAL színpaletta szerint)

Eladási feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztállyal való kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	2A / 50µs
BUG értékelés	B1-U1-G0

Alkatrészek

ZS1048zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a csatolt világítótest utasításait. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét

TRYSIL 1048

Indexek

Index	Szín	RAL
1048AL	ALUMÍNIUM	9006
1048BL	FEKETE	9005
1048GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Az összeszerelés előtt olvassa el a csatolt világítótest utasításait. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét