

NORLYS TRYSIL 1051


IP 65 | IK 10 | LED | DALI

Trysil 1051XX0009
12.11.2026 v.09.3
www.norlys.no



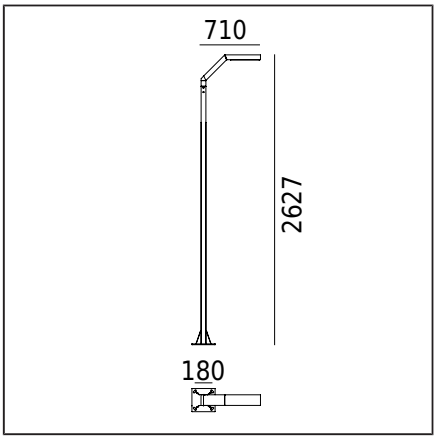

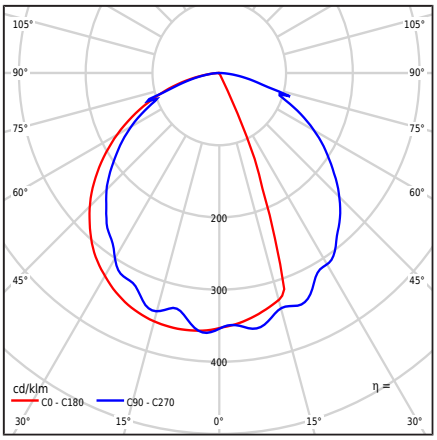

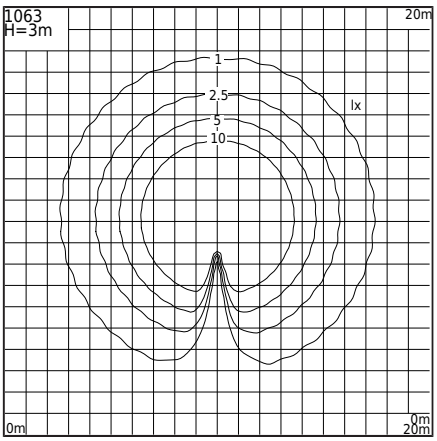

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Állólámpa
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	Magánterületek és egyéb építészeti koncepciók megvilágításához.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Az csatolt telepítési kézikönyv szerint. Egyéb tartozékokat külön kell megvásárolni.
Terminál	Sorkapcsok: max 5x4mm², a lámpatest hurokban történő összekötésének lehetősége max 5x2.5mm². Kör keresztmetszetű kábel maximális átmérője ø12.5 mm.
Fényszabályozás	Light control - DALI system
Világítótest súlya nettó / bruttó	17,2kg / 19,3kg
Doboz méretei [cm]	44cm x 38cm x 232cm
A lámpatest méretei [cm]	71cm x 24cm x 263cm

Műszaki adatok

2 LED modulok	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	17,4W
Lámpatest teljesítmény	20W
Lámpa fényáram	3324lm
Világító fényáram	2054lm
A lámpatest hatékonysága	102,7lm/W
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,96
THD tényező	< 10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz C / EPREL

Opcionálisan a világítótest is elérhető:
- KL II biztonsági verzióban
- 2700K LED színben [1/1]
- különböző fényáram értékekkel
- túlfeszültség-védelmi eszközzel (SPD) ellátott változatban
- különböző világítótest színekben (RAL színpaletta szerint)
- különböző világítótest magasságokkal

Az értékesítési feltételekről és egyéb információkról a Norlys Értékesítési Osztályával történt megállapodás után

Bekapcsolási áram	5A / 50µs
BUG értékelés	B1-U1-G1

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Alkatrészek

ZS1087zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt kérjük, ismerkedjen meg a készülékhez mellékelt utasításokkal. A telepítési és karbantartási munkákat a megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személynek kell elvégeznie, a hatályos szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre elérhetők az ügyfelek számára. A készülékekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a készülék minőségét.

TRYSIL 1051

Indexek

Index	Szín	RAL
1051AL	ALUMÍNIUM	9006
1051BL	FEKETE	9005
1051GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt kérjük, ismerkedjen meg a készülékhez mellékelt utasításokkal. A telepítési és karbantartási munkákat a megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személynek kell elvégeznie, a hatályos szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre elérhetők az ügyfelek számára. A készülékekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a készülék minőségét.