


NORLYS TRYSIL 1051

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI



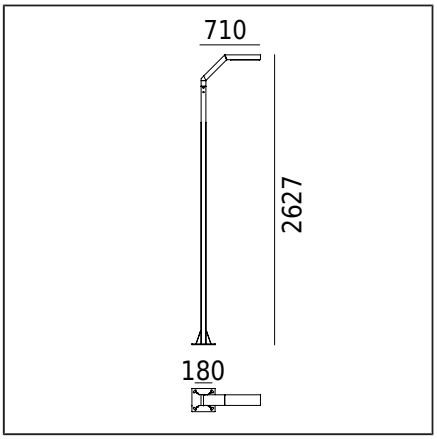

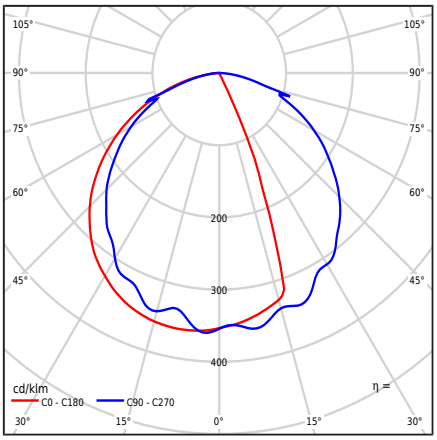

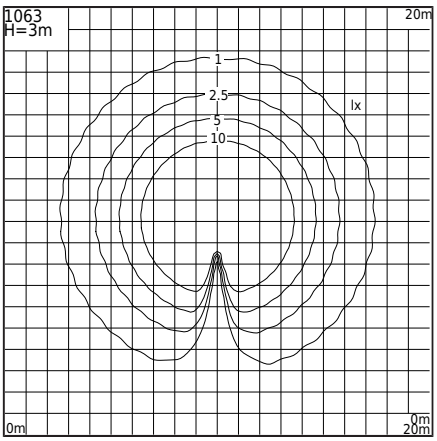

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce emisferica diretta verso il basso diffusa
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Per l'illuminazione di aree private e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Secondo il manuale di installazione allegato. Altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Connettori terminali: max 5x4mm², possibilità di collegare l'apparecchio in un loop max 5x2,5mm². Cavo con guaina rotonda con un diametro massimo di ø12,5 mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico DALI Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	17,2kg / 19,3kg
Dimensioni della scatola [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Dimensioni del luminaire [cm]	71cm x 24cm x 263cm

Dati tecnici

2 moduli LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Potenza della sorgente luminosa	17,4W
Potenza del lume.	20W
Flusso luminoso della lampada	3324lm
Flusso luminoso del luminare	2054lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	102,7lm/W
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,96
Fattore THD	< 10%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica C / EPREL	
Corrente di spunto	5A / 50µs
Valutazione BUG	B1-U1-G1

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Parti di ricambio

ZS1087zx0009	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, si prega di familiarizzare con le istruzioni incluse con il dispositivo. L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate da una persona con le autorizzazioni e le qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, sono disponibili ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensa che può formarsi nei dispositivi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo.

TRYSIL 1051

Indici

Indice	Colore	RAL
1051AL	ALLUMINIO	9006
1051GR	GRAFITE	7016
1051BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, si prega di familiarizzare con le istruzioni incluse con il dispositivo. L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate da una persona con le autorizzazioni e le qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, sono disponibili ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensa che può formarsi nei dispositivi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo.