

# NORLYS TRYSIL 1054


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

TRYSIL 1054XX0009
14.10.2026 v.09.18
www.norlys.no

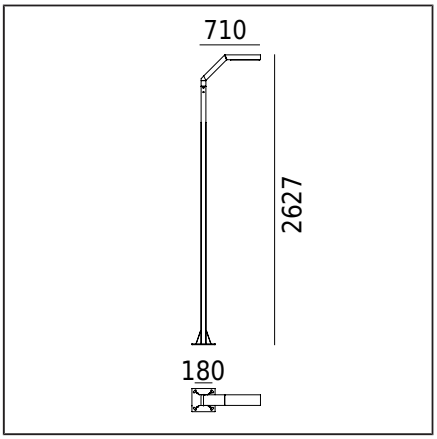

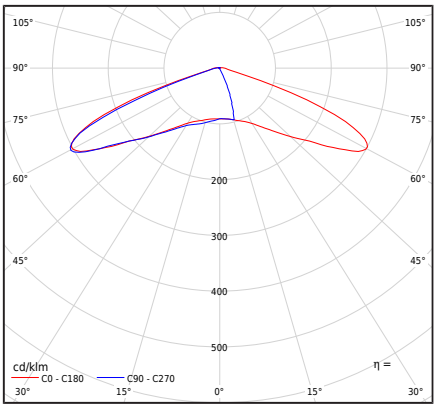


## Typ svietidla
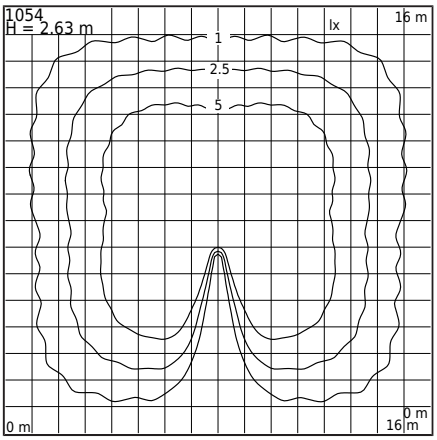
| | |
|---|---|
| Fotometrické teleso | Šošovka od Ledil typu VSM (IESNA typ V) |
| Charakteristiky svietidla | Svietidlo s moderným dizajnom<br>Na osvetlenie záhrad, súkromných priestorov a iných architektonických konceptov |

## Všeobecné informácie

| | |
|---|---|
| Materiály | Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Šošovka - číry polykarbonát, UV stabilizovaný. |
| Metóda montáže | Podľa priložených montážnych inštrukcií<br>Ďalšie príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne |
| Terminál | Pripojovacie svorky: max 5x4mm²<br>Možnosť pripojenia svietidla v slučkách max 5x2.5mm²<br>Okrúhly izolovaný kábel s maximálnym priemerom ø13.6mm |
| Typ svetelného zdroja | LED modul, vonkajší elektronický napájací zdroj DALI<br>Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.<br>Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom. |
| Hmotnosť svietidla netto / brutto | 17,2kg / 19,3kg |
| Rozmery krabice [cm] | 44cm x 38cm x 232cm |
| Rozmery svietidla [cm] | 71cm x 24cm x 263cm |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| LED moduly | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Technický list) |
| Ovládač | Áno |
| Odolnosť ovládača | 100000h |
| Externé ovládanie | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Používateľská príručka) |
| Výkon svetelného zdroja | 6,5W |
| Príkon svietidla | 8,4W |
| Svetelný tok lampy | 1158lm |
| Svetelný tok svietidla | 1081lm |
| Účinnosť svietidla | 128,7lm/W |
| ULOR | 0% |
| Teplota farby | 3000K |
| Farebná konzistencia (McAdamova elipsa) | SDCM5 |
| Blikanie svetla (Pst LM) | ≤0.1 |
| Stroboskopický efekt (SVM) | ≤0.1 |
| Index podania farieb CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | 100 000h |
| Svietidlo Power Factor | PF 0,92 |
| Prepätie | 6 / 10kV |
| Ta Nominálna teplota | +25°C |
| Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.) | -20...+45°C |

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Voliteľne je svietidlo k dispozícii aj nasledovne:
- Iné dostupné prevádzkové režimy / stmievanie ako súčasť DALI vonkajšieho systému AstroDim / Dynadimmer "polnoc" na špeciálnu žiadosť
- Pre inú hodnotu svetelného toku
- Verzia so zariadením na ochranu pred prepätím (SPD)
- Pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)

Podmienky predaja a ďalšie informácie po kontakte s obchodným oddelením Norlys

| | |
|---|---|
| Nábehový prúd | 15A / 295µs |
| Hodnotenie BUG | B1-U1-G1 |

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

## Príslušenstvo predáva sa samostatne

| | |
|---|---|
| 1259GA0009 | Adaptér na montáž |
| 180GA0009 | Zemná kotva |
| 3091GA0009 | Betónový kotviaci prvok |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Inštaláciu a servisné práce by mala vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Pred začiatkom montáže si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie dodatočné informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla

## Náhradné diely

| | |
|---|---|
| ZS1054zx0009 | Súprava na opravu. |

## Súbory na stiahnutie

| | |
|---|---|
| Fotometrické LDT súbory | Fotometrické IES súbory |
| Manuál | |

## Indexy

| Register | Farba | RAL |
|---|---|---|
| 1054BL | ČIERNA | 9005 |
| 1054GR | GRAFIT | 7016 |
| 1054AL | HLINÍK | 9006 |

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Inštaláciu a servisné práce by mala vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Pred začiatkom montáže si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie dodatočné informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla