

NORLYS TRYSIL 1091


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

TRYSIL 1091XX0009
12.11.2026 v.09.8
www.norlys.no



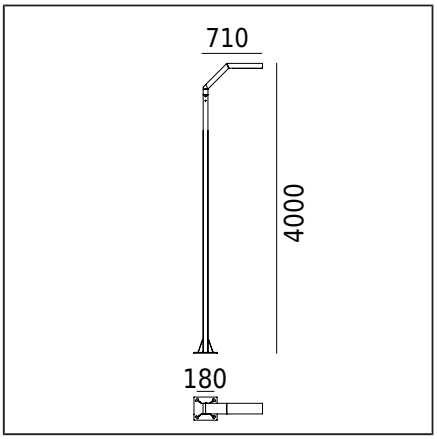

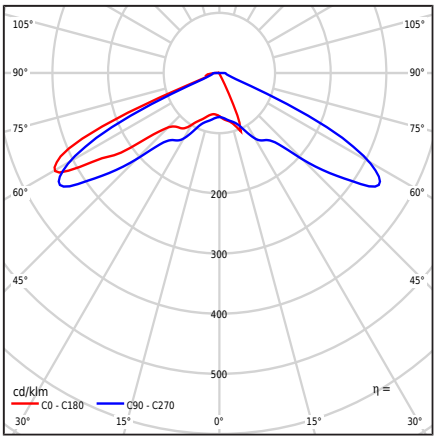

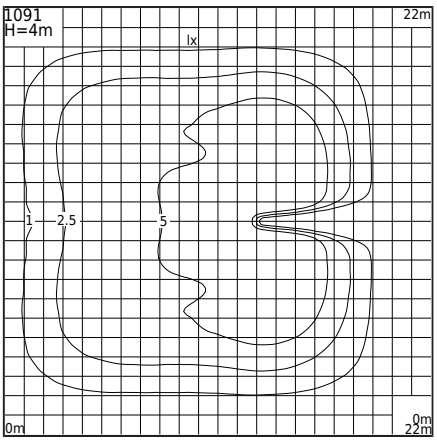

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Állólámpa
Fotometriai test	Ledil típusú VSM lencse (IESNA V típus)
A lámpatest jellemzői	Kortárs dizájnnal rendelkező lámpatest Kertek, magánterületek és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált
Felszerelési módszer	A mellékelt összeszerelési útmutató szerint További tartozékokat külön kell megvásárolni
Terminál	Csatlakozási terminálok: max 5x4mm² A lámpatest csatlakoztatásának lehetősége max. 5x2.5mm² hurkokban Kör alakú szigetelt kábel legfeljebb ø13.6 mm átmérővel
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	24kg / 26,5kg
Doboz méretei [cm]	44cm x 38cm x 232cm
A lámpatest méretei [cm]	71cm x 24cm x 400cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	9,9W
Lámpatest teljesítmény	12,2W
Lámpa fényáram	1831lm
Világító fényáram	1705lm
A lámpatest hatékonysága	139,8lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM5
Fény villogása (Pst LM)	≤0.1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.1
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,88
THD tényező	7%
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL

Opcionálisan a lámpatest a következő kivitelben is elérhető:
- Egyéb elérhető üzemmódok / szabályozás a DALI kültéri AstroDim / Dynadimmer "éjszaka közepe" rendszer keretén belül külön kérésre
- Eltérő fényáram érték esetén
- Változat túlfeszültségvédővel (SPD)
- Eltérő lámpatest szín esetén (az RAL színpaletta szerint)

Értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvételt követően

Bekapcsolási áram	15A / 295µsec
BUG értékelés	B1-U1-G1

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Kiegészítők Külön megvásárolható

1259GA0009	Szerelőadapter
180GA0009	Talajhorgony
3091GA0009	Horgonyr a betonozáshoz

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítési és karbantartási munkákat a megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személynek kell elvégeznie, a vonatkozó szabályozásoknak megfelelően. Az összeszerelés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk kérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség és nem befolyásolja a lámpatest minőségét

TRYSIL 1091

Alkatrészek

ZS1091zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
1091AL	ALUMÍNIUM	9006
1091BL	FEKETE	9005
1091GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítési és karbantartási munkákat a megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személynek kell elvégeznie, a vonatkozó szabályozásoknak megfelelően. Az összeszerelés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk kérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség és nem befolyásolja a lámpatest minőségét