

NORLYS TRYSIL 1101


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Trysil 1101XX0009
16.11.2026 v.09.11
www.norlys.no



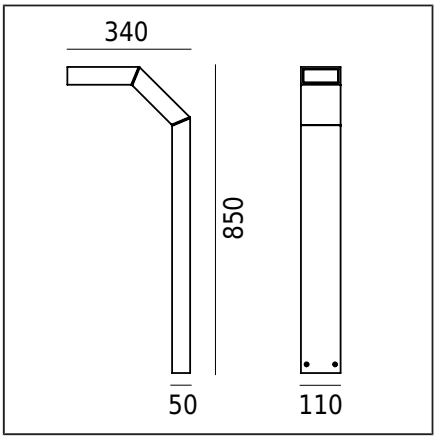

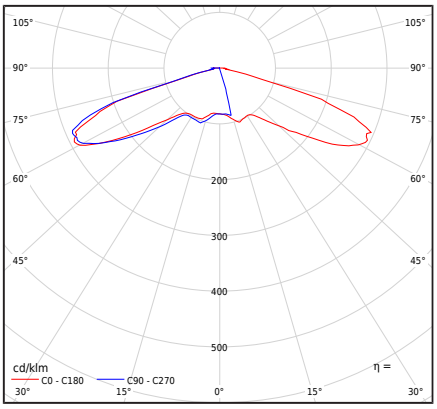

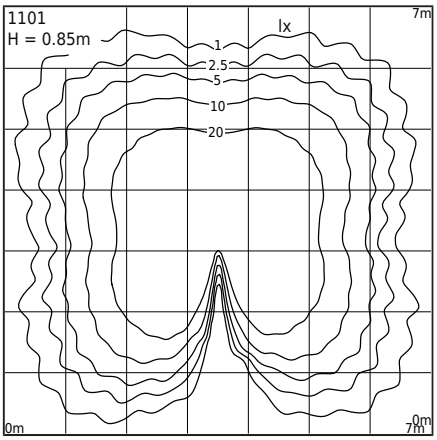

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Šošovka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom Na osvetlenie záhrad, súkromných priestorov a iných architektonických konceptov

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Vonkajšia hermetická šošovka - priehľadný PMMA plast Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 4 otvory ø8mm, rozstup 18x50mm Podľa priloženého montážneho návodu Ostatné príslušenstvo je nutné zakúpiť samostatne
Terminál	Svorky: max 3x2,5mm² Možnosť pripojenia svietidla v slučkách max. 3x1,5mm² Okrúhly izolovaný kábel s maximálnym priemerom ø12,5 mm
Typ svetelného zdroja	Optická súprava s IP67 (LED modul a šošovka); elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	4,2kg / 5kg
Rozmery krabice [cm]	39,5cm x 13cm x 94,5cm
Rozmery svietidla [cm]	34cm x 11cm x 85cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	Philips Xitanium TE (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	5,8W
Príkon svietidla	7,4W
Svetelný tok lampy	828lm
Svetelný tok svietidla	694,8lm
Účinnosť svietidla	93,9lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,95
Faktor THD	20%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti G / EPREL

Možnosť montáže iných typov šošoviek
Dátum dokončenia objednávky po kontakte s obchodným oddelením Norlys Sp. z o.o.

Nábehový prúd	3,36A/36µs
Hodnotenie BUG	B1-U1-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

1907ZX0009	Betónový kotviaci prvok

Náhradné diely

ZS1101zx0009	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred montážou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Montáž a servisné práce vykonáva osoba s príslušným oprávnením a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vďaka dynamickému rozvoju technológie osvetlenia poskytujeme na žiadosť ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na kvalitu svietidla.

TRYSIL 1101



Indexy

Register	Farba	RAL
1101BL	ČIERNA	9005
1101GR	GRAFIT	7016
1101AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred montážou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Montáž a servisné práce vykonáva osoba s príslušným oprávnením a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vďaka dynamickému rozvoju technológie osvetlenia poskytujeme na žiadosť ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na kvalitu svietidla.