

NORLYS TRYSIL 1107


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Trysil 1107XX0009
16.11.2026 v.09.12
www.norlys.no



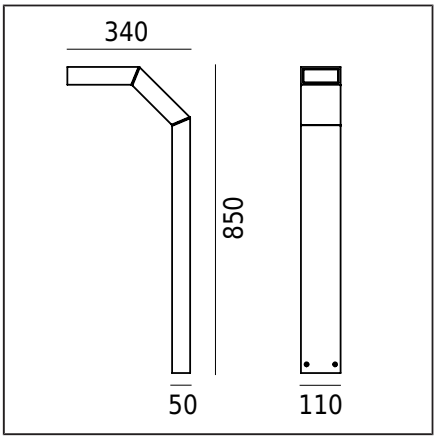

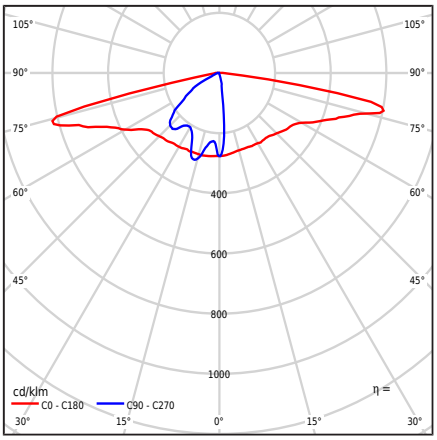

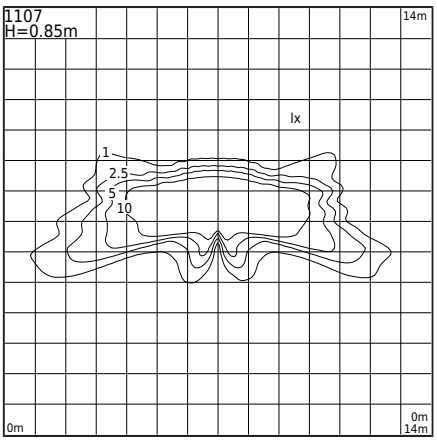

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Ledil čočka typu SCL (IESNA typ II / III)
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem Pro osvětlení zahrad, soukromých prostor a jiných architektonických konceptů

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Vnější hermetická čočka - transparentní PMMA plast Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 4 otvory ø8mm, rozteč 18x50mm Podle přiloženého montážního návodu Ostatní příslušenství musí být zakoupeno samostatně
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm² Možnost propojení svítidla ve smyčkách max. 3x1,5mm² Kulatý izolovaný kabel s maximálním průměrem ø12,5 mm
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj DALI / TD Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení koncovým uživatelem.
Ovládání osvětlení	Řízení osvětlení v systému: DALI2/TD.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	4,2kg / 5,24kg
Rozměry krabice [cm]	39,5cm x 13cm x 94,5cm
Rozměry svítidla [cm]	34cm x 11cm x 85cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Příkon světelného zdroje	5,8W
Příkon svítidla	8W
Světelný tok lampy	828lm
Světelný tok svítidla	693lm
Účinnost svítidla	86,6lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,8
Faktor THD	<10%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti A G / EPREL

Možnost montáže jiných typů objektivů
Termín pro objednávky po kontaktu s obchodním oddělením společnosti Norlys Sp. z o.o.

Záběhový proud	5A / 220µs
Hodnocení BUG	B1-U1-G1

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 82, B 16A: 130

Příslušenství prodává se samostatně

1907ZX0009	Kotvení do betonu

Náhradní díly

ZS1107zx0009	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s vhodnými oprávněními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací techniky poskytujeme další informace na vyžádání. Kondenzace, která může vzniknout ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.

TRYSIL 1107

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1107BL	ČERNÁ	9005
1107GR	GRAFIT	7016
1107AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s vhodnými oprávněními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací techniky poskytujeme další informace na vyžádání. Kondenzace, která může vzniknout ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.