

NORLYS TRYSIL 1108


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Trysil 1108XX0009
02.11.2026 v.09.24
www.norlys.it



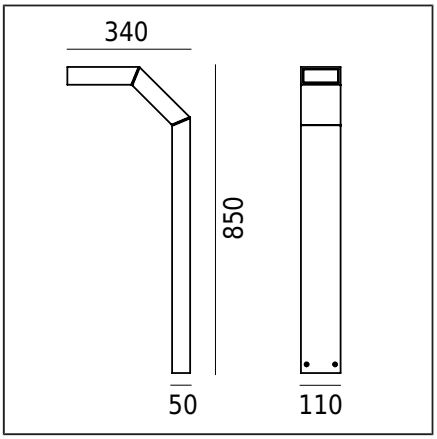

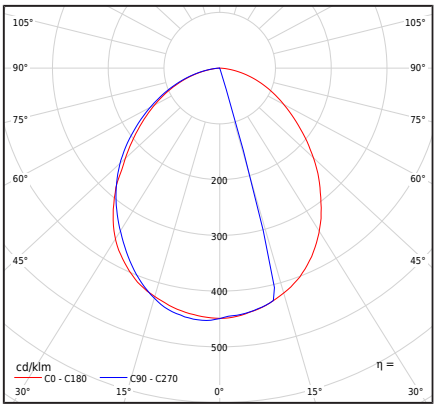

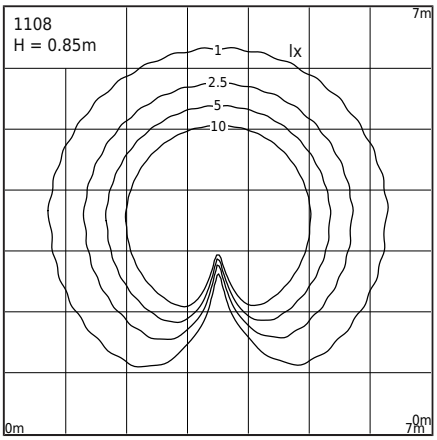

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce emisferica diretta verso il basso diffusa
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio con design contemporaneo. Per l'illuminazione di giardini e altre aree private e pubbliche

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio di illuminazione : 4 fori ø8mm, interasse 18x50mm Secondo le istruzioni di montaggio allegate Altri accessori devono essere acquistati separatamente
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,5mm² Possibilità di collegare l'apparecchio in loop di max. 3x1,5mm² Cavo isolato rotondo con un diametro massimo di ø12,5 mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	3,95kg / 5kg
Dimensioni della scatola [cm]	40cm x 13cm x 95cm
Dimensioni del luminaire [cm]	34cm x 11cm x 85cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Scheda tecnica)
Potenza della sorgente luminosa	9,5W
Potenza del lume.	9,5W
Flusso luminoso della lampada	1080lm
Flusso luminoso del luminare	660lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	69,5lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤0.5
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,93
Fattore THD	30%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E / EPREL

Corrente di spunto	2,98A / 34,07µs
Valutazione BUG	B0-U1-G0

Accessori venduto separatamente

1907ZX0009	Ancora per cementare

Parti di ricambio

06131100	Paralume - kit di servizio
08131100	Guarnizione.
46999749	Modulo LED.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima del montaggio, leggere le istruzioni allegate al luminaire. L'installazione e il lavoro di manutenzione sono eseguiti da una persona con le necessarie autorizzazioni e qualifiche, in conformità con le normative vigenti. A causa del rapido sviluppo della tecnologia di illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta. La condensa che può verificarsi nei luminarie è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del luminaire.

TRYSIL 1108

Indici

Indice	Colore	RAL
1108AL	ALLUMINIO	9006
1108GR	GRAFITE	7016
1108BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima del montaggio, leggere le istruzioni allegate al luminaire. L'installazione e il lavoro di manutenzione sono eseguiti da una persona con le necessarie autorizzazioni e qualifiche, in conformità con le normative vigenti. A causa del rapido sviluppo della tecnologia di illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta. La condensa che può verificarsi nei luminarie è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del luminaire.