

NORLYS TRYSIL 1109


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Trysil 1109XX0009
02.11.2026 v.09.23
www.norlys.no



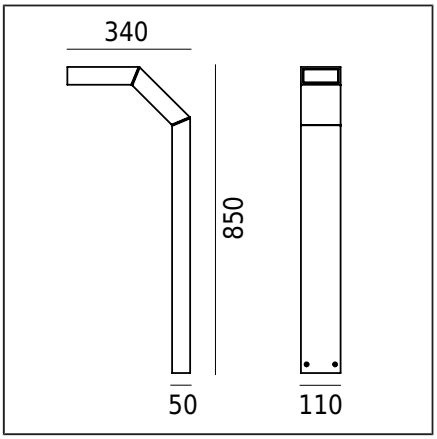

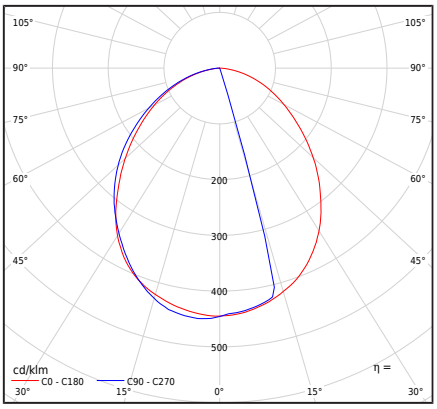

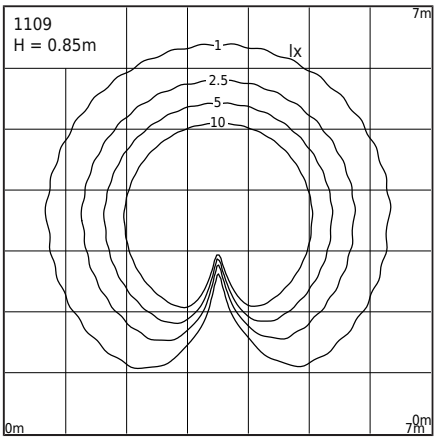

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Difúzní světlo směřující dolů v hemisférickém rozsahu
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem Pro osvětlení zahrad a dalších soukromých a veřejných prostor

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 4 otvory ø8mm, rozteč 18x50mm Podle přiloženého montážního návodu Další příslušenství je nutné zakoupit samostatně
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm² Možnost propojení svítidla ve smyčkách s max. 3x1,5mm² Kulatý izolovaný kabel s maximálním průměrem ø12,5 mm
Typ světelného zdroje	LED modul AC integrovaný Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	3,95kg / 5kg
Rozměry krabice [cm]	40cm x 13cm x 95cm
Rozměry svítidla [cm]	34cm x 11cm x 85cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	9,5W
Příkon svítidla	9,5W
Světelný tok lampy	1150lm
Světelný tok svítidla	700lm
Účinnost svítidla	73,7lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤0.5
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,93
Faktor THD	30%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Volitelně je svítidlo dostupné i:
- Verze: stmívatelná fází
- Pro LED barvu 2700K [1/1]
- Pro jinou barvu svítidla (podle palety barev RAL)
- Pro jinou výšku svítidla

Obchodní podmínky a další informace po kontaktu s prodejním oddělením Norlys

Záběhový proud	2,98A / 34,07µs
Hodnocení BUG	B0-U1-G0

Příslušenství prodává se samostatně

1907ZX0009	Kotvení do betonu

Náhradní díly

06131100	Stínítko - servisní sada
08131100	Těsnění.
46999756	LED modul.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s vhodnými oprávněními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací techniky poskytujeme další informace na vyžádání. Kondenzace, která může vzniknout ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.

TRYSIL 1109



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1109BL	ČERNÁ	9005
1109GR	GRAFIT	7016
1109AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s vhodnými oprávněními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací techniky poskytujeme další informace na vyžádání. Kondenzace, která může vzniknout ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.