

NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1174


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster double head
1174XX0309
06.11.2026 v.09.6
www.norlys.it



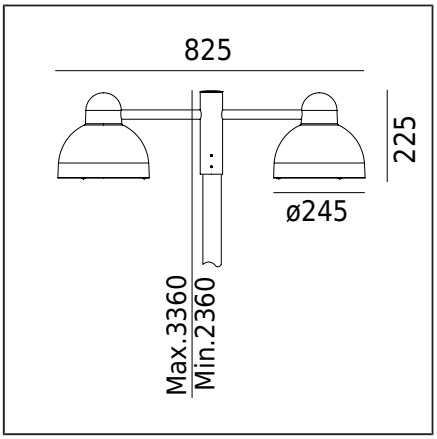

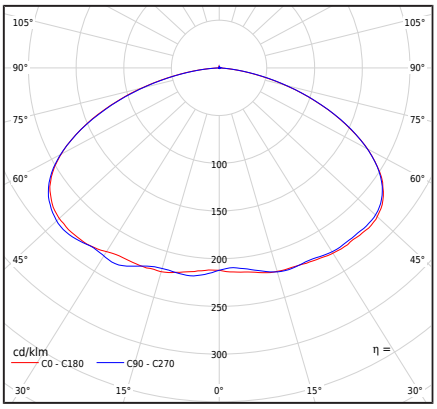

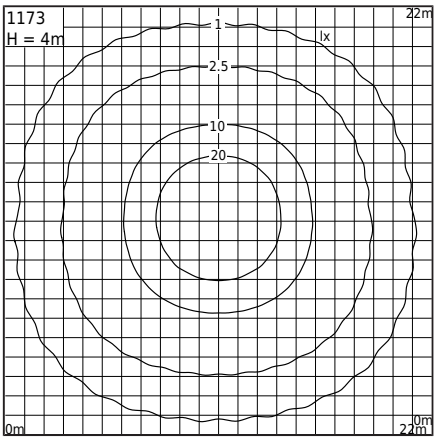

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Lente di Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Una lampada dal design classico, montata su un palo di illuminazione, telescopico con altezza regolabile 2360..3360 mm. Il palo di illuminazione è dotato di uno sportello di ispezione. Adatta per installazioni di emergenza con tensione continua: DC 176 ÷ 280V.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV.
Metodo di montaggio	Installazione del fissaggio: 3 fori ø10,5mm, su un diametro ø207mm a 120°. Composizione del set: art. 1173 - apparecchio di illuminazione da montare in alto Ø50mm, art. 1273 - palo di illuminazione. Secondo le istruzioni di installazione allegate. Gli altri accessori devono essere ordinati separatamente.
Terminale	Morsetto di collegamento: per cavo max 2x2.5mm², possibilità di collegamento dell'apparecchio in loop max due fili 3x2.5mm². Cavo in guaina rotonda con diametro max ø12.5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	6,38kg / 6,92kg
Dimensioni della scatola [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Dimensioni del luminaire [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,2m²

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	32W
Potenza del lume.	37W
Flusso luminoso della lampada	5200lm
Flusso luminoso del luminare	3654lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	98,8lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM5
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤0.1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.1
Indice di resa cromatica CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF> 0.98
Fattore THD	7%
Sovratensione	6 / 10kV
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Corrente di spunto	15A / 295µsec
Valutazione BUG	B2-U2-G1

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:
B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere le istruzioni allegate al dispositivo. I lavori di installazione e manutenzione devono essere eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. La condensa che può formarsi nei dispositivi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo.

KOSTER DOUBLE HEAD 1174

Accessori venduto separatamente

7660XX0009	Riduzione

Parti di ricambio

06710000	Paralume - kit di servizio
0911730000	Kit di servizio elettrico.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
1174AL	ALLUMINIO	9006
1174GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere le istruzioni allegate al dispositivo. I lavori di installazione e manutenzione devono essere eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. La condensa che può formarsi nei dispositivi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo.