

NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1174


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster double head
1174XX0309
06.11.2026 v.09.6
www.norlys.no



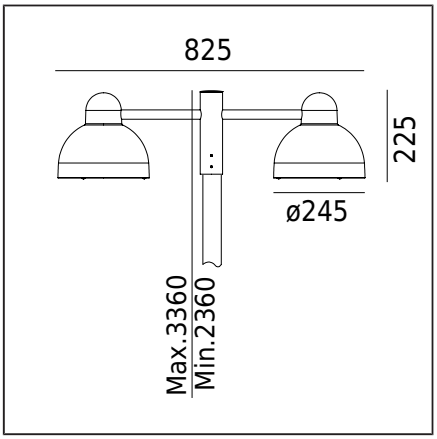

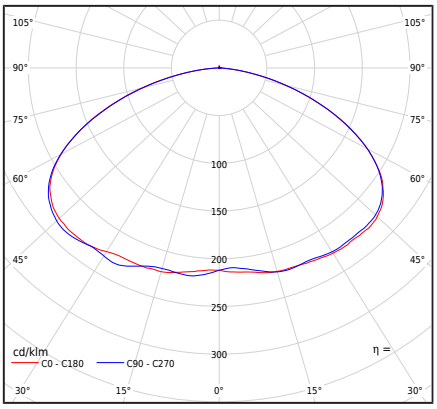

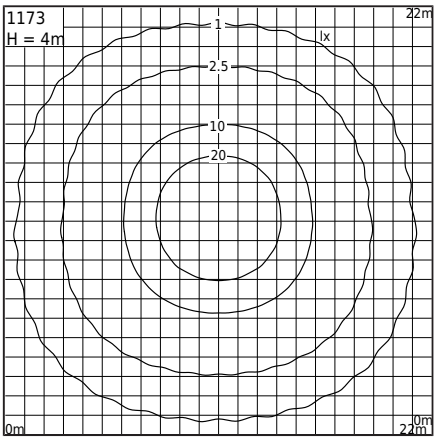

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Lente da Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características da luminária	Uma luminária de design clássico, montada em um poste de iluminação, telescópico com altura ajustável de 2360..3360 mm. O poste de iluminação está equipado com uma porta de inspeção. Adequado para instalações de emergência com tensão de corrente contínua: DC 176 ÷ 280V.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV.
Método de montagem	Montagem do acessório: 3 furos de ø10,5mm, em um diâmetro de ø207mm a 120°. Composição do conjunto: art. 1173 - luminária montada no topo Ø50mm, art. 1273 - poste de iluminação. De acordo com as instruções de instalação anexadas. Outros acessórios devem ser pedidos separadamente.
Terminal	Terminal de conexão: para cabo máx. 2x2.5mm², possibilidade de conectar a luminária em loop de no máximo dois fios de 3x2.5mm². Cabo em bainha redonda com diâmetro máx ø12.5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	6,38kg / 6,92kg
Dimensões da caixa [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Dimensões da luminária [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Área lateral do luminaire	0,2m²

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	32W
Potência do luminário	37W
Fluxo luminoso da lâmpada	5200lm
Fluxo luminoso do luminária	3654lm
Eficiência do luminária	98,8lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM5
Cintilação da luz (Pst LM)	≤0.1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.1
Índice de renderização de cores CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminária Power Factor	PF> 0.98
Fator THD	7%
Sobretensão	6 / 10kV
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- em outra cor (de acordo com a paleta de cores RAL)
Termos de venda e outras informações, mediante acordo com o Departamento de Vendas da Norlys

Corrente de pico	15A / 295µsec
Classificação BUG	B2-U2-G1

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, leia as instruções anexadas ao dispositivo. Trabalhos de instalação e manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos atuais. A condensação que pode ocorrer nos dispositivos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do dispositivo.

KOSTER DOUBLE HEAD 1174

Acessórios vendido separadamente

7660XX0009	Redução

Peças de reposição

06710000	Abajur - kit de serviço
0911730000	Kit de serviço elétrico.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
1174AL	ALUMÍNIO	9006
1174GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, leia as instruções anexadas ao dispositivo. Trabalhos de instalação e manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos atuais. A condensação que pode ocorrer nos dispositivos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do dispositivo.