

NORLYS KOSTER 1272


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | No Dim

Koster 1272XX0309
02.11.2026 v.09.5
www.norlys.no



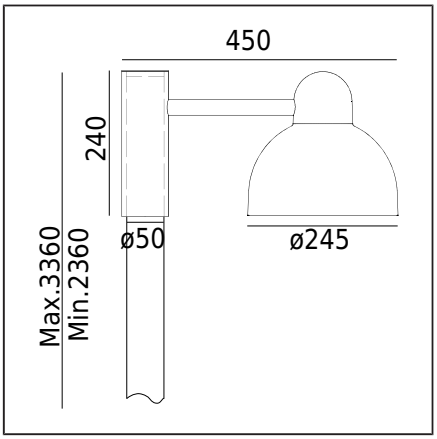

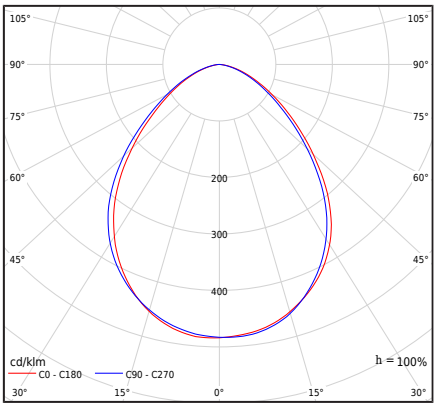

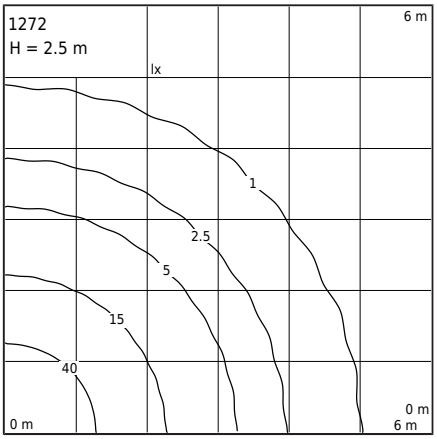

Type af armatur

Fotometrisk krop	Ensidet lys: symmetrisk, rettet nedad.
Egenskaber ved armaturet	Armatur på en arm med et klassisk design. Monteret, beregnet til installation på en lysmast med en monteringsbase Ø50mm.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller ø10.5mm, på en diameter på ø207mm med 120° mellemrum. Sæt sammensætning: art. 1271 - belysningsarmatur Ø50mm. art. 1270 - belysningsmast. Andre tilbehør skal bestilles separat.
Terminal	Forbindelsesklemme: til et maksimalt kabel på 3x2.5mm², udstyret med en 1A 5x20 sikring. Kabel i en rund kappe med en maksimal diameter på ø12.5mm.
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens nettovægt	3,07kg
Sideareal af armatur	0,01m²

Tekniske data

LED-modul	PL-CUBE-AC-1100-830-230V-G3
Lyskilde wattstyrke	11,3W
Armatur wattforbrug	11,3W
Lampe lysstrøm	1100lm
Luminaires lysstrøm	858lm
Effektivitet af armaturet	75,9lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvegengivelsesindeks CRI	80
Power Factor armatur	PF >0,9
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Reservedele

06710000	Lampeskærm - servicekit
46999648	LED-modul

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1272AL	ALUMINIUM	9006
1272GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynder installationen, bedes du læse de medfølgende instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, leverer vi yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.