

NORLYS EGERSUND 1285


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund
1285XX0014
14.10.2026 v.14.6
www.norlys.fr



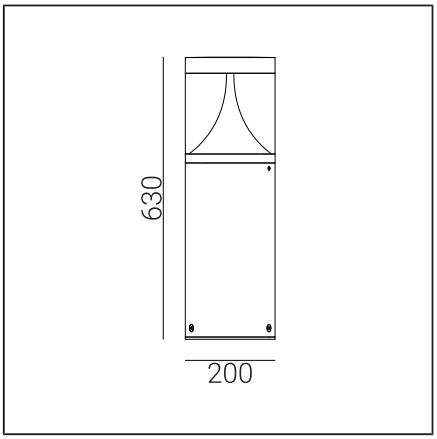

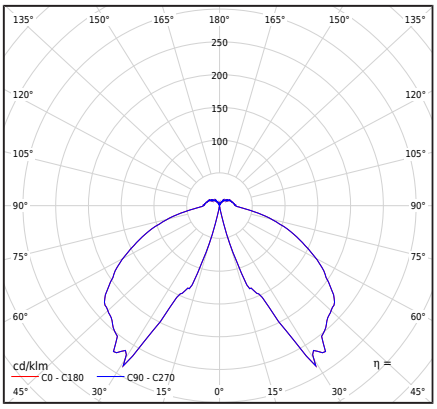

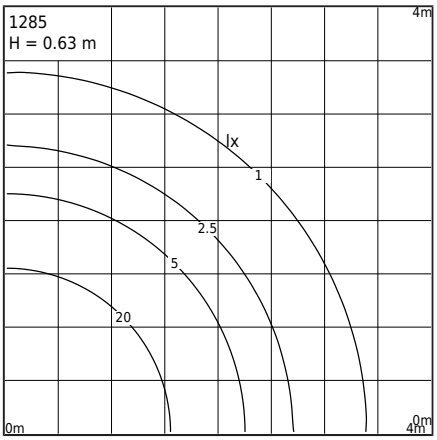

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière avec distribution lumineuse symétrique rotationnelle.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire au design contemporain. Pour l'éclairage des jardins et autres zones privées et publiques.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA transparent. Joint en silicone. Presse-étoupe en nylon6.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 3 trous ø9mm sur un diamètre de ø65mm tous les 120°. Selon les instructions de montage jointes. D'autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 2x4mm² Possibilité de connexion du luminaire en boucles de max. 2x4mm² Câble isolé rond avec un diamètre de ø8...17mm
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	7,72kg / 8,85kg
Dimensions du carton [cm]	23cm x 22cm x 68cm
Dimensions du luminaire [cm]	20cm x 20cm x 63cm

Données techniques

Module LED	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Puissance racordée de la source lumineuse	18W
Puissance racordée du luminaire	20,3W
Flux lumineux de la source lumineuse	2617lm
Flux lumineux du luminaire	1681lm
Efficacité lumineuse du luminaire	82,8lm/W
ULOR	9%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,85
Facteur THD	10%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

La luminaire est également disponible en option :
- Dans la classe de sécurité pour KL I.
- Pour une couleur LED de 2700K [1/1].
- Pour une valeur de flux lumineux différente.
- Version avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD).
- Pour une différente couleur de luminaire (selon la palette de couleurs RAL).
- Pour une hauteur de luminaire différente.

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le service des ventes Norlys.

Courant d'appel	5A / 50µs
Évaluation BUG	B1-U3-G1

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'assemblage, lisez les instructions jointes au luminaire. Les travaux d'installation et de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

EGERSUND 1285

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Accessoires Vendu séparément

1231GA0009	Ancrage au sol
3087GA0009	Adaptateur de montage
1230ZX0009	Ancre à bétonner

Pièces détachées

ZS1285zx0014	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
1285AL	ALUMINIUM	9006
1285GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant l'assemblage, lisez les instructions jointes au luminaire. Les travaux d'installation et de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.