


NORLYS ASKER BIG 1300


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big
1300XX0014
16.09.2026 v.14.15
www.norlys.no

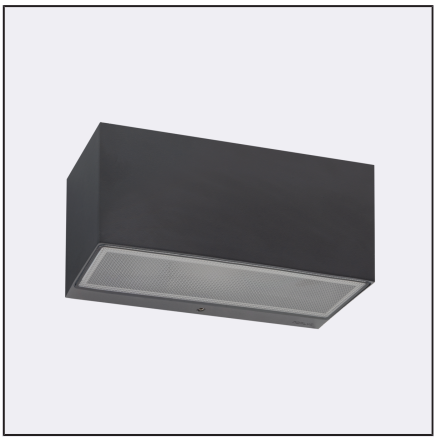

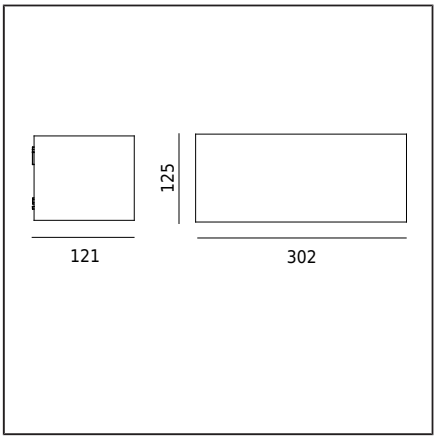

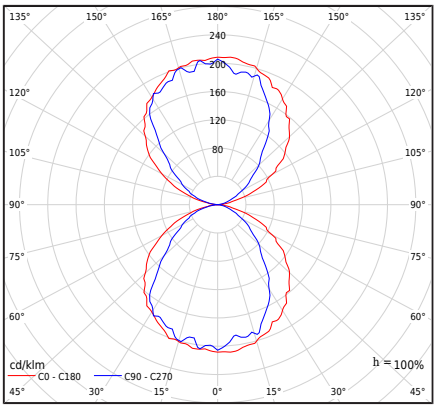

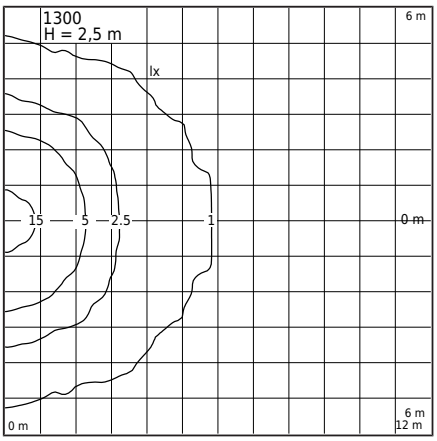

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz de dupla face: direcionada para cima e para baixo.
Características da luminária	Luminária com uma ampla gama de aplicações, incluindo para iluminação: de superfícies de parede e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Fixação da luminária: placa intermediária com 2 orifícios ajustáveis 5x10mm, espaçamento de 45mm, diretamente 2 orifícios ø5mm, espaçamento de 68mm.
Terminal	Terminais de conexão: max 3x2,5mm², possibilidade de conectar a luminária em loop max 3x1,5mm². Cabo em capa redonda com diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	2,62kg / 2,98kg
Dimensões da caixa [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensões da luminária [cm]	30,2cm x 12,5cm x 12,1cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	50000h
Controle externo	Philips Xitanium TE (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	6,6W
Potência do luminário	8,3W
Fluxo luminoso da lâmpada	1128lm
Fluxo luminoso do luminária	547lm
Eficiência do luminária	65,9lm/W
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤0.3
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.7
Índice de renderização de cores CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Luminária Power Factor	PF > 0,9
Fator THD	20%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética A G C / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- para instalações de emergência com uma tensão DC de aproximadamente 180 ÷ 270V
- em versão com tipo de sensor de movimento
- para cor LED 2700K [1/0]
- para outro valor de fluxo luminoso
- para outra cor de luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)

Condições de venda e outras informações, mediante acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Corrente de pico	1,65A/16,5µs]
Classificação BUG	B0-U3-G0

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 157

Peças de reposição

ZS1300zx0014	Conjunto de serviço.
ZS4699100105	Conjunto de serviços LED
ZS46999610	Fonte de alimentação do conjunto de serviço

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, leia as instruções anexadas à luminária. A montagem e os trabalhos de serviço são realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.

ASKER BIG 1300



Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
1300CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
1300AL	ALUMÍNIO	9006
1300WH	BRANCO	9003
1300GB	CINZA BEGE	7006
1300CG	CINZA CIMENTO	7033
1300CB	COPPER BROWN	8004
1300GR	GRAFITE	7016
1300BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, leia as instruções anexadas à luminária. A montagem e os trabalhos de serviço são realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.