


NORLYS ASKER BIG 1303


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Asker big
1303XX0010
16.09.2026 v.10.9
www.norlys.no

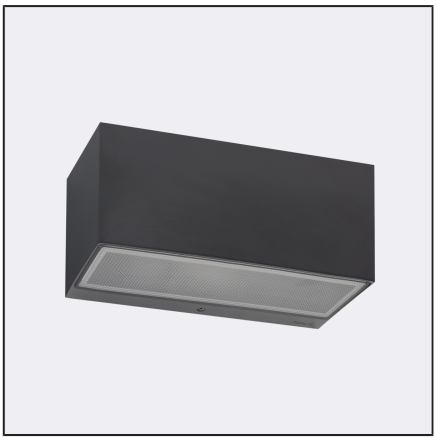

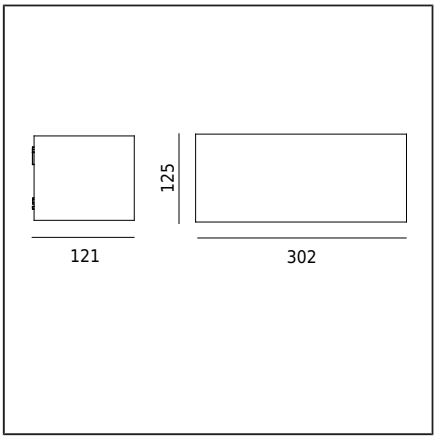

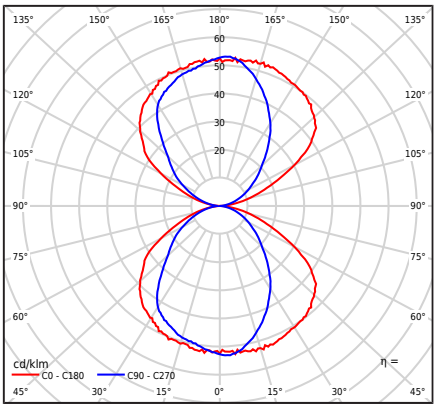

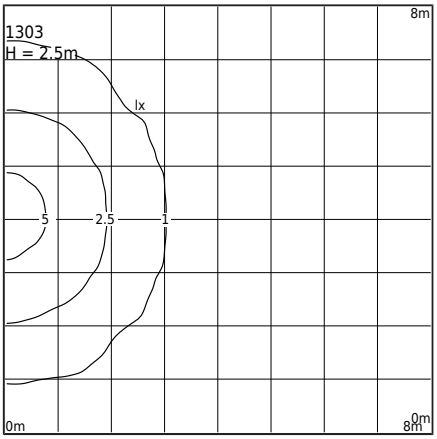

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Dobbeltlys: rettet opad og nedad.
Egenskaber ved armaturet	Luminaire med et bredt anvendelsesområde for eksempel til belysning af vægge og facader eller andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armaturet: monteringsplade med 2 justeringshuller 5x10mm, afstand 45mm, direkte 2 huller ø5mm, afstand 68 mm.
Terminal	Tilslutningsterminaler: max 3x2,5mm², mulighed for at tilslutte armatur i loop max 3x1,5mm². En rund ledning i isoleringen med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens vægt netto / brutto	2,7kg / 3kg
Boksdimensioner [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Luminaiemål [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Lyskilde wattstyrke	LED max 9W
Armatur wattforbrug	LED max 9W
ULOR	50%
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Mulighed for at bestille armaturet med LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dæmpbar).

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1303AL	ALUMINIUM	9006
1303GR	GRAFIT	7016
1303WH	HVID	9003
1303BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling af lysteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.