


NORLYS ASKER BIG 1303


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Asker big
1303XX0010
16.09.2026 v.10.9
www.norlys.no

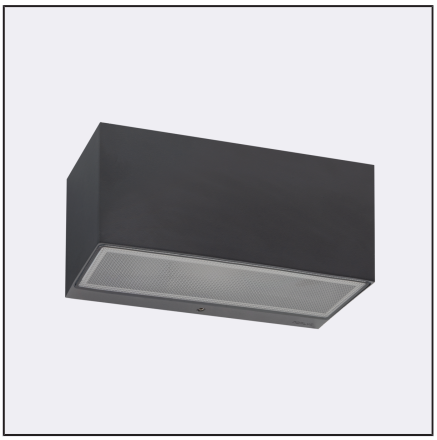

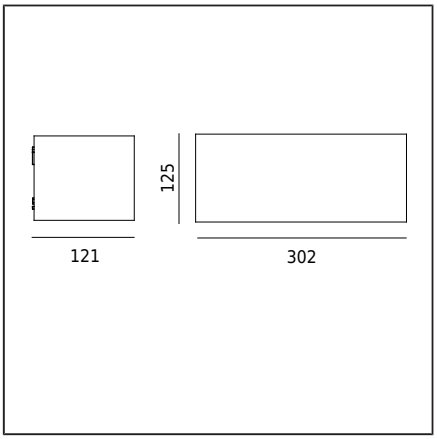

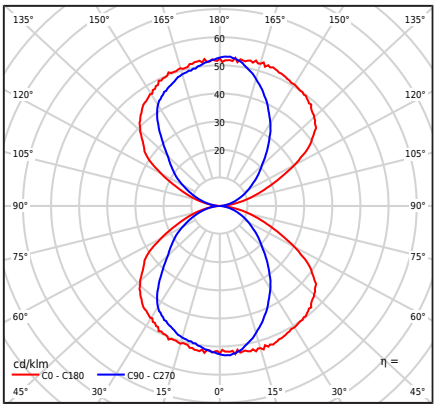

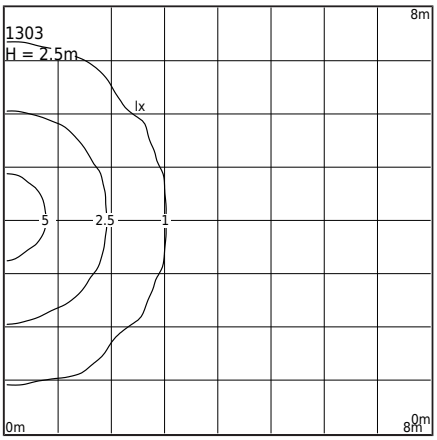

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Kétszínű fény: felfelé és lefelé irányított.
A lámpatest jellemzői	Lámpatest, amely széles körű alkalmazásokra alkalmas, például falak és homlokzati felületek megvilágítására vagy bármilyen más építészeti koncepcióra.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: szerelőlap 2 db 5x10 mm-es állítólyukkal, távolság 45 mm, közvetlenül 2 db ø5 mm-es lyukkal, távolság 68 mm.
Terminál	Kapocstermiálok: max 3x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurkolására max 3x1,5mm²-ig. Egy kör keresztmetszetű vezeték a szigetelésben ø7...10,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	Lámpa E27 A55...A60 Végfelhasználó által cserélhető fényforrás
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,7kg / 3kg
Doboz méretei [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
A lámpatest méretei [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Műszaki adatok

Lámpa E27	LED A55..60
Fényforrás teljesítmény	LED max 9W
Lámpatest teljesítmény	LED max 9W
ULOR	50%
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Lehetőség van a lámpatest megrendelésére LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (szabályozható) változatban.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
1303AL	ALUMÍNIUM	9006
1303WH	FEHÉR	9003
1303BL	FEKETE	9005
1303GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérhető. Az LED modult csak szakképzett személy cserélheti ki a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.