


NORLYS ASKER BIG 1303


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Asker big
1303XX0010
16.09.2026 v.10.9
www.norlys.no

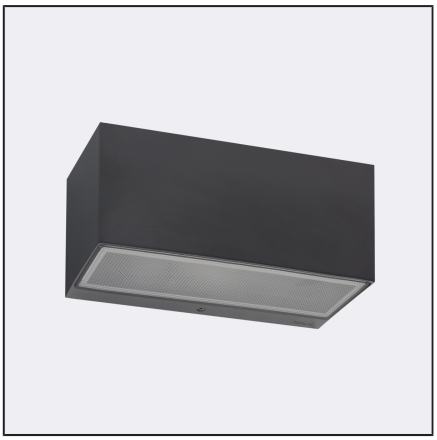

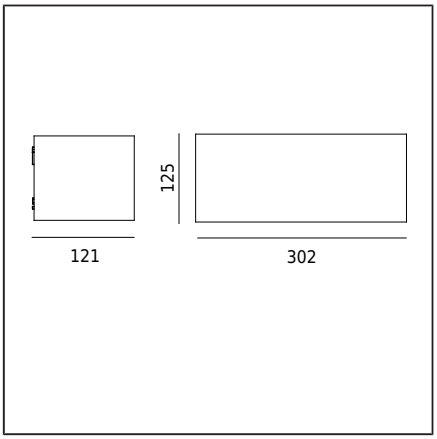

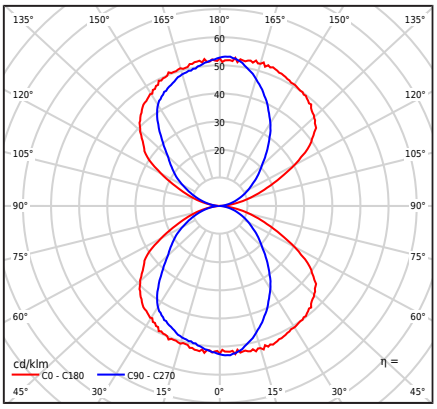

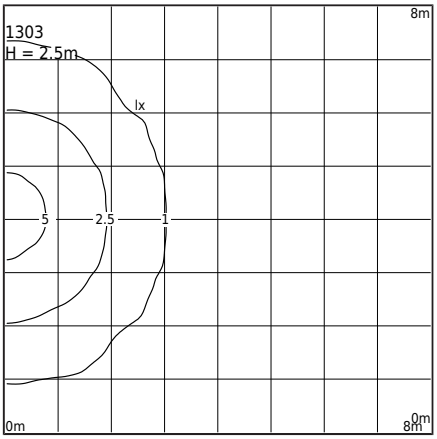

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Dobbeltsidig lys: rettet oppover og nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med et bredt spekter av bruksområder, for eksempel for belysning av vegger og fasadeoverflater eller andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armaturen: monteringsplate med 2 justeringshull 5x10 mm, avstand 45 mm, direkte 2 hull ø5 mm, avstand 68 mm.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5mm², mulighet til å koble armaturen i sløyfe maks 3x1,5mm². En rund ledning i isolasjonen med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	2,7kg / 3kg
Forpakningsstørrelse [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Armaturmål [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Effekt W	LED max 9W
Armatureffekt	LED max 9W
ULOR	50%
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Mulighet til å bestille armaturet med LED E27 Philips Master LED-pære 806lm / 8,5W / 2700K (dimbar).

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1303AL	ALUMINIUM	9006
1303GR	GRAFITT	7016
1303WH	HVIT	9003

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les manualen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.