


NORLYS ASKER BIG 1303


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Asker big
1303XX0010
16.09.2026 v.10.9
www.norlys.no

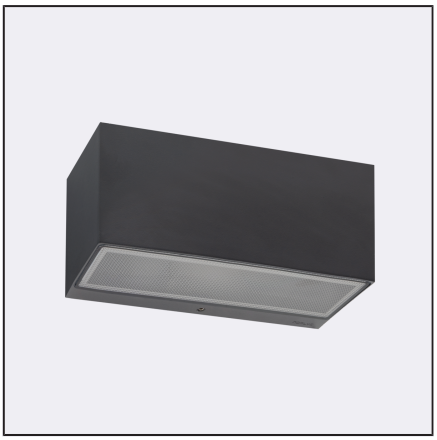

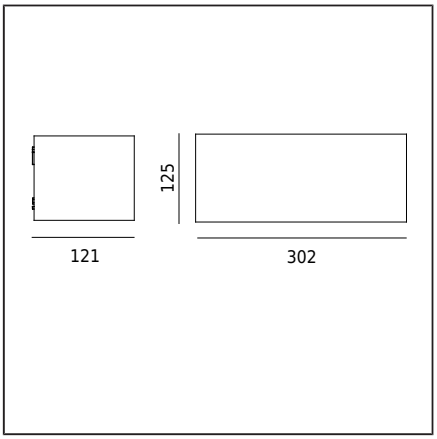

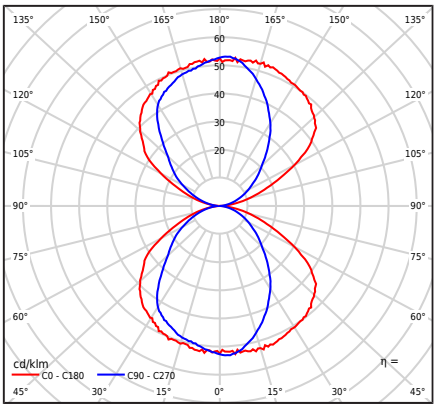

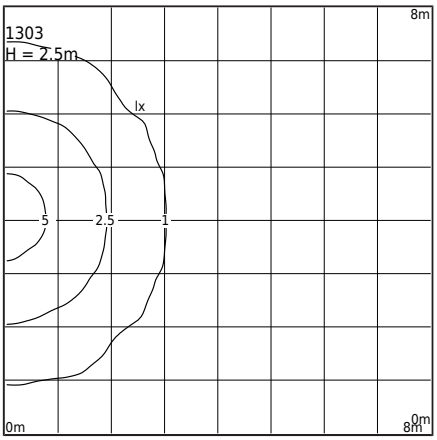

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz de dupla face: direcionada para cima e para baixo.
Características da luminária	Luminaire com uma ampla gama de aplicações, por exemplo, para iluminação de paredes e superfícies de fachadas ou quaisquer outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Fixação da luminária: placa de montagem com 2 furos de ajuste 5x10mm, espaçamento de 45mm, diretamente 2 furos ø5mm, espaçamento de 68 mm.
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2,5mm², possibilidade de conectar luminária em loop máx 3x1,5mm². Um fio redondo na isolação com um diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Lâmpada E27 A55...A60 Fonte de luz substituível pelo usuário final.
Peso líquido/bruto do luminária	2,7kg / 3kg
Dimensões da caixa [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensões da luminária [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	LED max 9W
Potência do luminário	LED max 9W
ULOR	50%
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Possibilidade de encomendar a luminária com LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimerizável).

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
1303AL	ALUMÍNIO	9006
1303WH	BRANCO	9003
1303GR	GRAFITE	7016
1303BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, leia o manual antes de instalar. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. O módulo LED deve ser substituído por uma pessoa qualificada de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não prejudica a qualidade da luminária.