


NORLYS ASKER BIG 1303


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Asker big
1303XX0010
16.09.2026 v.10.9
www.norlys.no

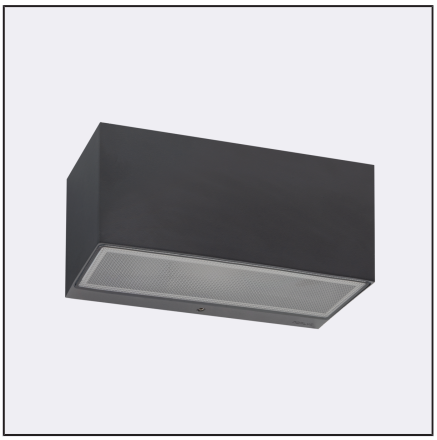

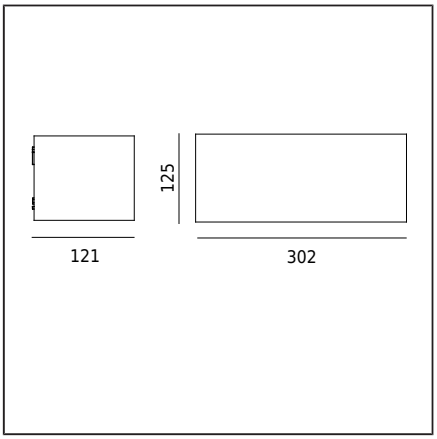

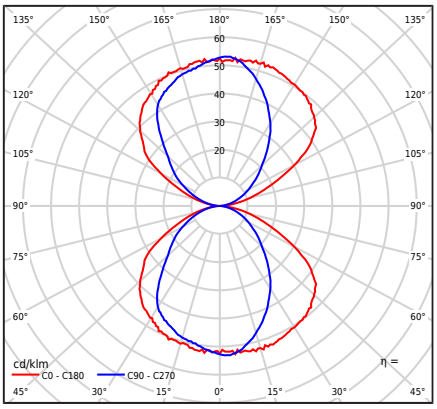

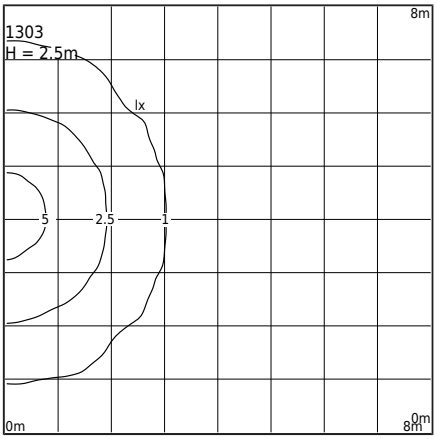

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Dvojstranné svetlo: smerované nahor a nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so širokým rozsahom aplikácií, napríklad na osvetlenie stien a fasádnych povrchov alebo iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: montážna platňa s 2 nastavovacími otvormi 5x10 mm, rozstup 45 mm, priamo 2 otvory ø5 mm, rozstup 68 mm.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla v slučke max 3x1,5mm². Okrúhly vodič v izolácii s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27 A55...A60 Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2,7kg / 3kg
Rozmery krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Rozmery svietidla [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Technické údaje

Lampa E27	LED A55..60
Výkon svetelného zdroja	LED max 9W
Príkon svietidla	LED max 9W
ULOR	50%
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Možnosť objednania svietidla s LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (stmievateľné).

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
1303WH	BIELA	9003
1303BL	ČIERNA	9005
1303GR	GRAFIT	7016
1303AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte manuál. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie dostupné na požiadanie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s príslušnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.