


NORLYS ASKER BIG PRO 1307


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big pro
1307XX0009
01.10.2026 v.09.31
www.norlys.no

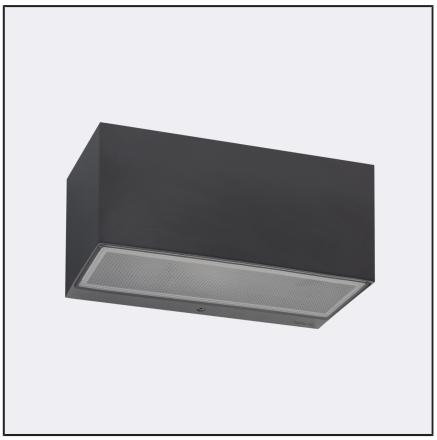

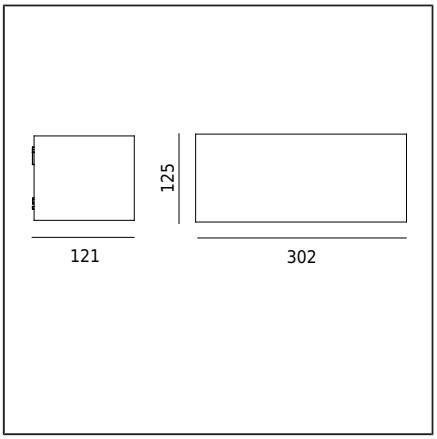

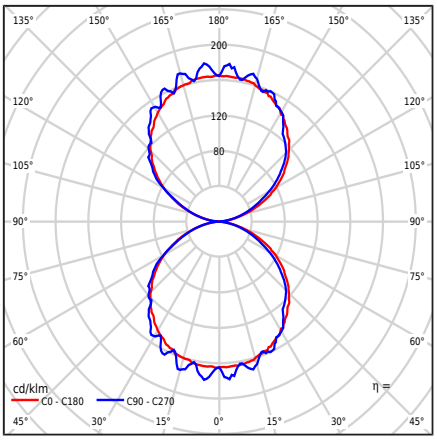

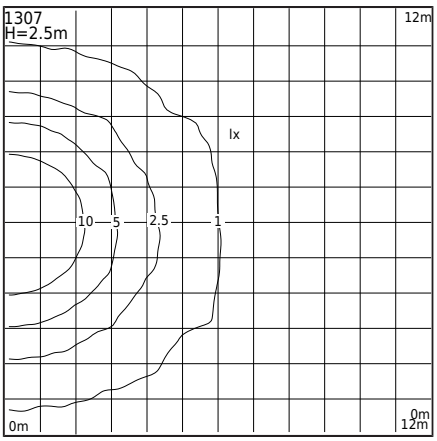

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Kétszínű fény: felfelé és lefelé irányított.
A lámpatest jellemzői	Egy lámpatest széles körű alkalmazásokkal, fal- és homlokzati felületek megvilágítására, valamint egyéb építészeti koncepciókhoz. Alkalmas vészhelyzeti telepítésekhez, egyenfeszültségen: DC 180...280V

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Armatúra rögzítése: köztes lemez két állítófurattal 5x10mm, 45mm távolsággal, közvetlenül két furat ø5mm, 68mm távolsággal. A mellékelt szerelési utasítás szerint.
Terminál	Csatlakozó bilincsek: max 3x2,5mm², lehetőség az armatúra hurokba történő bekötésére max 3x1,5mm². Kerek kábel átmérője ø7...10,5mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Doboz méretei [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
A lámpatest méretei [cm]	30,2cm x 12cm x 12,5cm

Műszaki adatok

2 LED modulok	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Dim. TRIAC (KGP) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	10,6 W
Lámpatest teljesítmény	13,3 W
Lámpa fényáram	1922lm
Világító fényáram	1144lm
A lámpatest hatékonysága	86lm/W
Színhőmérséklet	2700K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF ≥0.92
THD tényező	≤15%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz D

Opcionálisan a világítótest elérhető következőkkel:
- üzemmód/tompítás: DALI2
- más fényáramértékhez
- más világítótest színhez (RAL színpaletta szerint)

Az eladási feltételeket és további információkat a Norlys Kereskedelmi Osztállyal egyeztetni kell.

Bekapcsolási áram	10A/13,5µs
BUG értékelés	B0-U4-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Alkatrészek

ZS1307zx0009	Szervizkészlet
ZS4699101114	Szolgáltatási készlet LED
ZS4699900615	Szerviz készlet tápegység

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A szerelést és a karbantartási munkákat a megfelelő jogosultsággal és végzettséggel rendelkező személy végezze, az érvényes előírások szerint. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat kérésre biztosítunk az ügyfél részére. A lámpatestekben előfordulható kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

ASKER BIG PRO 1307

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Indexek

Index	Szín	RAL
1307AL	ALUMÍNIUM	9006
1307WH	FEHÉR	9003
1307BL	FEKETE	9005
1307GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

A szerelés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A szerelést és a karbantartási munkákat a megfelelő jogosultsággal és végzettséggel rendelkező személy végezze, az érvényes előírások szerint. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat kérésre biztosítunk az ügyfél részére. A lámpatestekben előfordulható kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.