


NORLYS ASKER BIG PRO 1307


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big pro
1307XX0009
01.10.2026 v.09.31
www.norlys.it

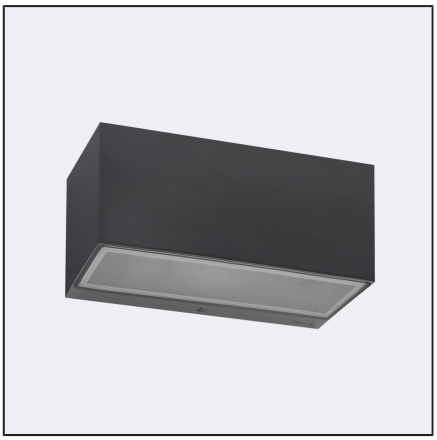

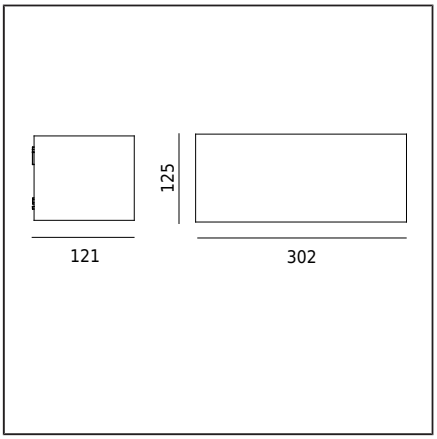

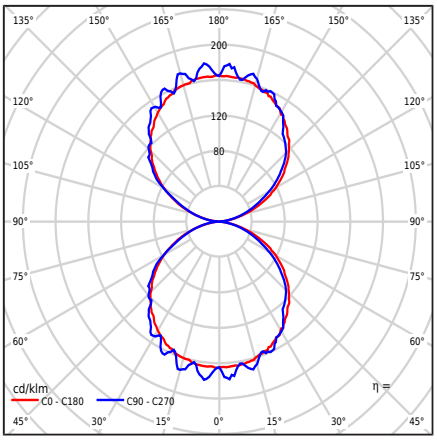

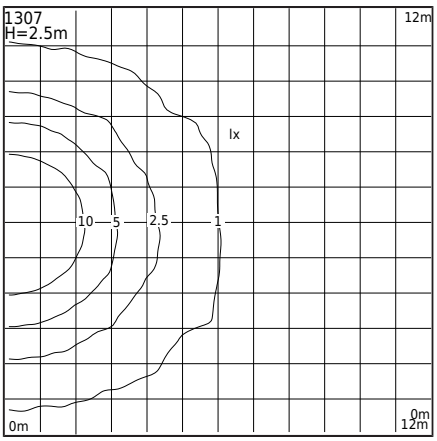

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce bidirezionale: diretta verso l'alto e verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con un'ampia gamma di applicazioni, per l'illuminazione delle superfici delle pareti e delle facciate, nonché di altri concetti architettonici. Adatto per installazioni di emergenza su tensione DC: DC 180...280V

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: piastra intermedia con due fori di regolazione 5x10mm, distanza 45mm, direttamente due fori ø5mm, distanza 68mm. Secondo le istruzioni di montaggio allegate.
Terminale	Morsetti di collegamento: max 3x2,5mm², opzione per collegare apparecchi in loop max 3x1,5mm². Cavo rotondo con un diametro di ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Dimensioni della scatola [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensioni del luminaire [cm]	30,2cm x 12cm x 12,5cm

Dati tecnici

2 moduli LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Controllo esterno	Dim. TRIAC (KGP) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	10,6 W
Potenza del lume.	13,3 W
Flusso luminoso della lampada	1922lm
Flusso luminoso del luminare	1144lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	86lm/W
Temperatura di colore	2700K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF ≥0.92
Fattore THD	≤15%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D

Opzionalmente, l'apparecchio è disponibile anche con:
- modalità di funzionamento/dimming: DALI2
- per un diverso valore di flusso luminoso
- per un altro colore dell'apparecchio (secondo la tabella colori RAL)

Le condizioni di vendita e ulteriori informazioni devono essere concordate con il reparto commerciale di Norlys.

Corrente di spunto	10A/13,5µs
Valutazione BUG	B0-U4-G0

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, leggere le istruzioni fornite con l'apparecchio. L'installazione e le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da una persona con le autorizzazioni e le qualifiche appropriate, in conformità alle normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.

ASKER BIG PRO 1307

Parti di ricambio

ZS1307zx0009	Servizio impostato.
ZS4699101114	Servizio set LED
ZS4699900615	Alimentatore di servizio impostato

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Indici

Indice	Colore	RAL
1307AL	ALLUMINIO	9006
1307WH	BIANCO	9003
1307GR	GRAFITE	7016
1307BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, leggere le istruzioni fornite con l'apparecchio. L'installazione e le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da una persona con le autorizzazioni e le qualifiche appropriate, in conformità alle normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.