


NORLYS ASKER BIG PRO 1307


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker big pro
1307XX0009
01.10.2026 v.09.31
www.norlys.no

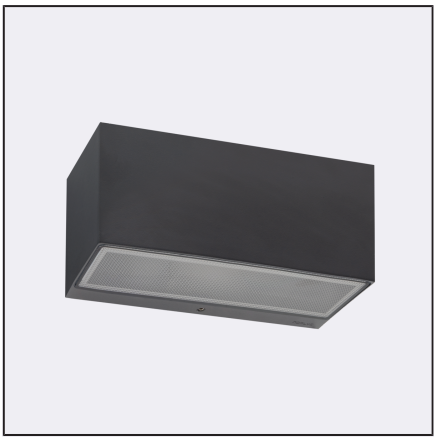

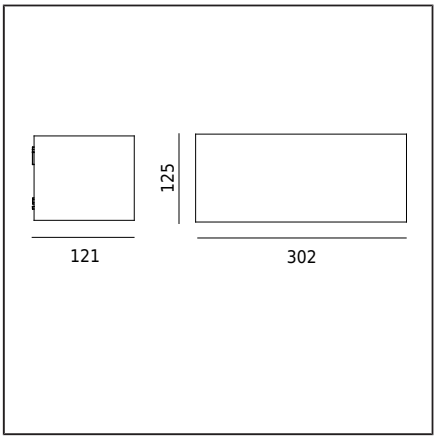

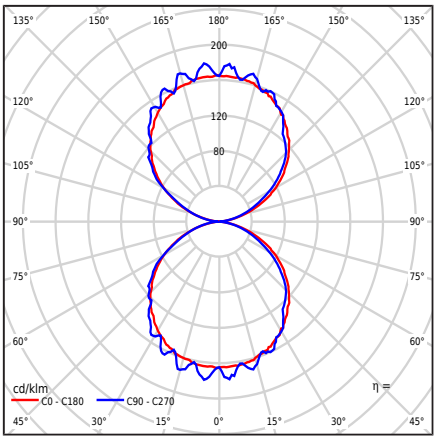

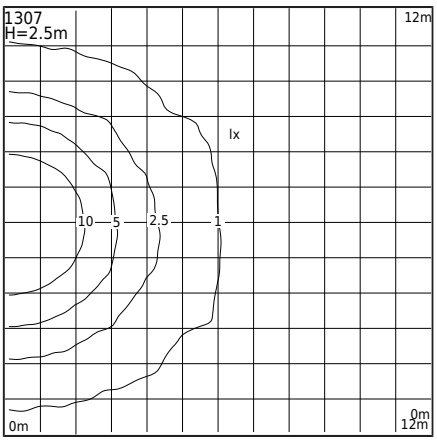

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz de dupla face: direcionada para cima e para baixo.
Características da luminária	Um dispositivo com uma ampla gama de aplicações, para iluminação de superfícies de paredes e fachadas, bem como outros conceitos arquitetónicos. Adequado para instalações de emergência em tensão DC: DC 180...280V

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do dispositivo: placa intermediária com dois orifícios de ajuste de 5x10mm, espaçamento de 45mm, diretamente dois orifícios ø5mm, espaçamento de 68mm. De acordo com as instruções de montagem anexadas.
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2,5mm², opção para conectar aparelhos em loop máx 3x1,5mm². Cabo redondo com diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Dimensões da caixa [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensões da luminária [cm]	30,2cm x 12cm x 12,5cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	50000h
Controle externo	Dimmer TRIAC (KGP) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	10,6 W
Potência do luminário	13,3 W
Fluxo luminoso da lâmpada	1922lm
Fluxo luminoso do luminária	1144lm
Eficiência do luminária	86lm/W
Temperatura de cor	2700K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF ≥0.92
Fator THD	≤15%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D

Opcionalmente, a luminária está também disponível com:
- modo de operação/atenuação: DALI2
- para um valor de fluxo luminoso diferente
- para uma cor de luminária diferente (conforme a paleta de cores RAL)

Condições de venda e informações adicionais devem ser acordadas com o Departamento de Vendas da Norlys.

Corrente de pico	10A/13,5µs
Classificação BUG	B0-U4-G0

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Peças de reposição

ZS1307zx0009	Conjunto de serviço.
ZS4699101114	Conjunto de serviços LED
ZS4699900615	Fonte de alimentação do conjunto de serviço

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, leia as instruções fornecidas com o luminário. A instalação e os trabalhos de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos luminários é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do luminário.

ASKER BIG PRO 1307

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Índices

Índice	Cor	RAL
1307AL	ALUMÍNIO	9006
1307WH	BRANCO	9003
1307GR	GRAFITE	7016
1307BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, leia as instruções fornecidas com o luminário. A instalação e os trabalhos de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos luminários é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do luminário.