


NORLYS ASKER BIG 1308


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big
1308XX0013
16.09.2026 v.13.10
www.norlys.it

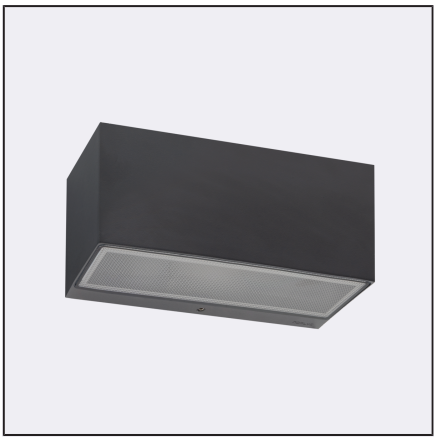

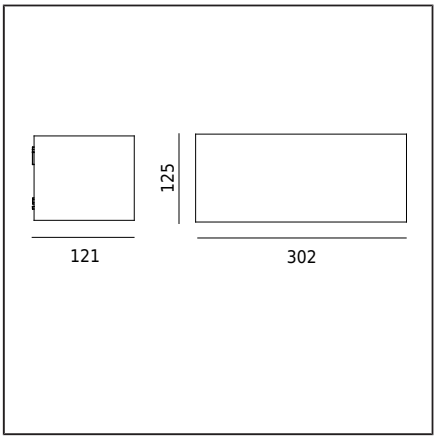

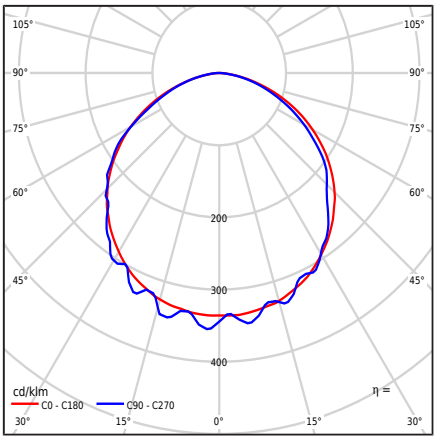

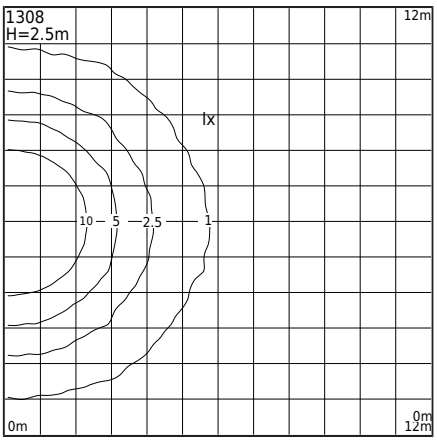

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce emisferica diretta verso il basso diffusa
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Una lampada con un ampio ambito di applicazione, per l'illuminazione di superfici murali, facciate e altri concetti architettonici. Adatto per installazioni di emergenza a tensione continua: 180 ÷ 280V

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Fissaggio del corpo illuminante: piastra intermedia con 2 fori regolabili 5x10mm distanziati di 45mm, direttamente 2 fori ø5mm, distanziati di 68mm. Secondo le istruzioni di montaggio allegate.
Terminale	Morsetti di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in un anello max 3x1,5mm². Cavo in guaina rotonda con diametro ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	2,62kg / 2,98kg
Dimensioni della scatola [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensioni del luminaire [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Dati tecnici

2 moduli LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Controllo esterno	Dim. TRIAC (KGP) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	5,3 W
Potenza del lume.	7,2 W
Flusso luminoso della lampada	997lm
Flusso luminoso del luminare	618lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	85,8lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF ≥0.92
Fattore THD	15%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica C / EPREL

Apparecchio di illuminazione a ampia gamma di applicazioni, per l'illuminazione di pareti e facciate nonché altri concetti architettonici.
Apparecchio con un ampio ventaglio di applicazioni, per l'illuminazione delle superfici di pareti e facciate così come altri concetti architettonici. Adatto per installazioni d'emergenza in tensione continua: DC 180 ÷ 280V.

Corrente di spunto	8A / 10µs

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Parti di ricambio

ZS1308zx0013	Servizio impostato.
ZS4699100540	Alimentatore di servizio impostato
ZS4699101109	Servizio set LED

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'assemblaggio, bisogna familiarizzare con il manuale d'istruzioni allegato al dispositivo di illuminazione. L'assemblaggio e il lavoro di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni vengono fornite su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi nei dispositivi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo.

ASKER BIG 1308



File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
1308AL	ALLUMINIO	9006
1308WH	BIANCO	9003
1308GR	GRAFITE	7016
1308BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Prima di iniziare l'assemblaggio, bisogna familiarizzare con il manuale d'istruzioni allegato al dispositivo di illuminazione. L'assemblaggio e il lavoro di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni vengono fornite su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi nei dispositivi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo.