


NORLYS ASKER BIG 1308


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker big
1308XX0013
16.09.2026 v.13.10
www.norlys.no

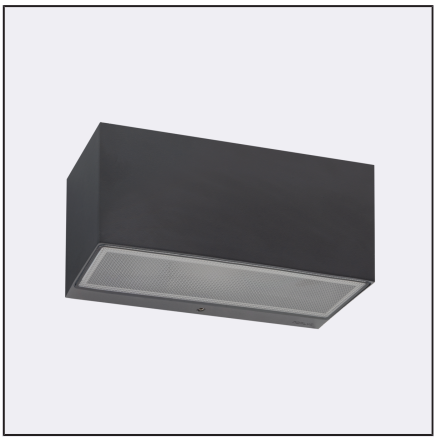

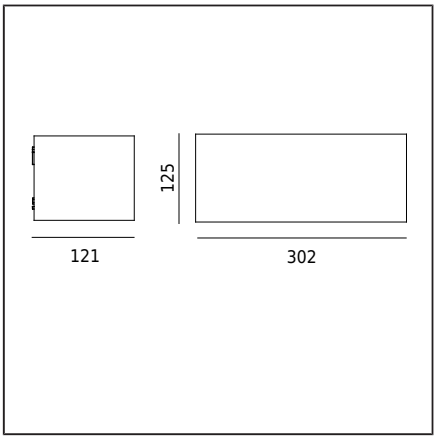

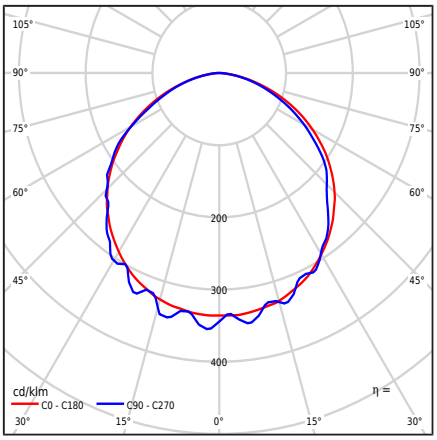

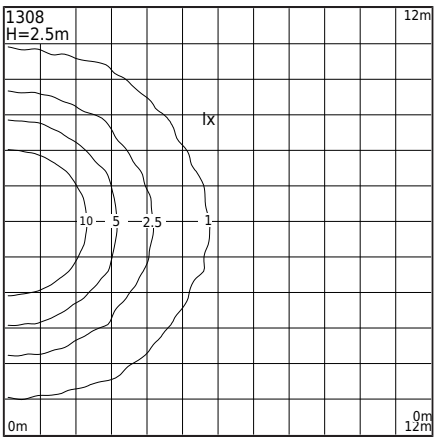

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida para baixo
Características da luminária	Um luminaire com uma ampla gama de aplicações, para iluminação de superfícies de paredes, fachadas e outros conceitos arquitetônicos. Adequado para instalações de emergência em tensão DC: 180 ÷ 280V

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Fixação do suporte: placa intermediária com 2 furos ajustáveis de 5x10mm com espaçamento de 45mm, diretamente 2 furos ø5mm, com espaçamento de 68mm. De acordo com as instruções de instalação anexas.
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2,5mm², opção para conectar a luminária em um loop máx 3x1,5mm². Cabo em capa redonda com diâmetro ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	2,62kg / 2,98kg
Dimensões da caixa [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensões da luminária [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	50000h
Controle externo	Dimmer TRIAC (KGP) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	5,3 W
Potência do luminário	7,2 W
Fluxo luminoso da lâmpada	997lm
Fluxo luminoso do luminária	618lm
Eficiência do luminária	85,8lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF ≥0.92
Fator THD	15%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Luminaire com uma ampla gama de aplicações, para a iluminação de paredes e fachadas, bem como de outros conceitos arquitetônicos.
Aparelho com uma ampla gama de aplicações, para a iluminação de superfícies de paredes e fachadas, assim como outros conceitos arquitetônicos. Adequado para instalações de emergência em tensão contínua: DC 180 ÷ 280V.

Corrente de pico	8A / 10µs

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Peças de reposição

ZS1308zx0013	Conjunto de serviço.
ZS4699100540	Fonte de alimentação do conjunto de serviço
ZS4699101109	Conjunto de serviços LED

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, deve-se familiarizar-se com o manual de instruções anexado à luminária. A montagem e o trabalho de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as devidas autorizações e qualificações, de acordo com as regulamentações aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade da luminária.

ASKER BIG 1308

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
1308AL	ALUMÍNIO	9006
1308WH	BRANCO	9003
1308GR	GRAFITE	7016
1308BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, deve-se familiarizar-se com o manual de instruções anexado à luminária. A montagem e o trabalho de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as devidas autorizações e qualificações, de acordo com as regulamentações aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade da luminária.