


NORLYS ASKER 1309


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 1309XX0009
14.10.2026 v.09.9
www.norlys.no

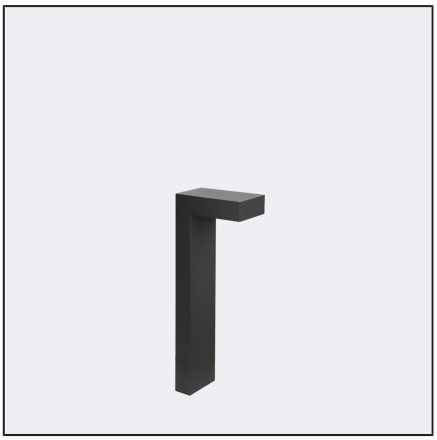

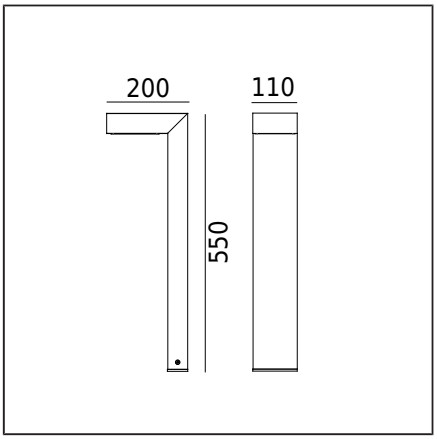

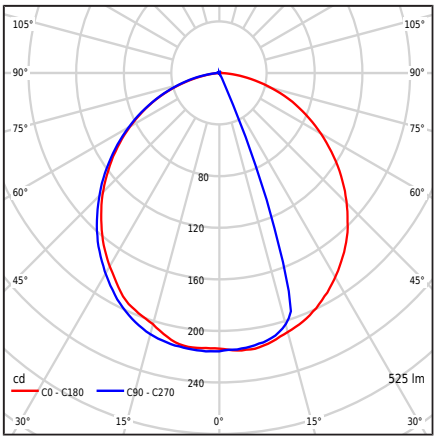

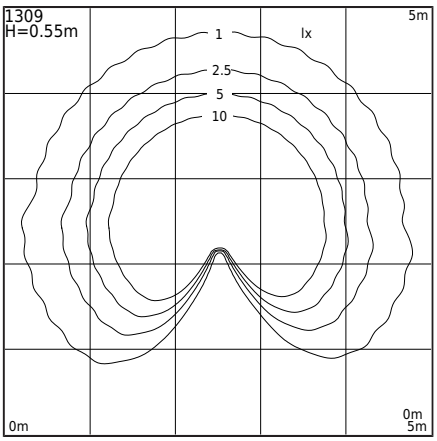

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus varjestatud ja suunatud allapoole.
Valgusti omadused	Moodsa disainiga valgusti. Eravalduste ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 4 auku ø8mm, vahekaugus 18x50mm. Muud lisatarvikud tuleks osta eraldi.
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 3x2,5 mm², võimalus ühendada valgusti ahelasse maksimaalselt 3x1,5 mm². Kaabel ümara mantliga, läbimõõduga maksimaalselt ø12,5 mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	3,04kg / 3,64kg
Kasti mõõtmed [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Valgusti mõõtmed [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Philips Xitanium TE (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	5,6W
Valgusti võimsus	7,2W
Lambi valgusvoog	992lm
Valgusti valgusvoog	525lm
Valgusti tõhusus	72,9lm/W
ULOR	0.63%
Värvitemperatuur	2700K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤0.1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	h
Power Factor valgusti	PF > 0,9
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Kaasaegse disainiga valgusti. Privaatruumide ja muude arhitektuurikonseptsioonide valgustamiseks.

Sissevoolu vool	1A / 15,2µs
BUG hindamine	B0-U1-G0

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Tarvikud müüakse eraldi

1907ZX0009	Ankur betoneerimiseks
3090GA0009	Paigaldusadapter
1909GA0010	Adapter betoonvundamendile
3081XX0009	Paigaldusadapter
1908GA0009	Maapindankur

Varuosad

ZS1309xx0009	Remontkomplekt.
ZS4699101113	Teenuse komplekt LED
ZS46999746	Teeninduse komplekt toiteallikas

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege palun kinnitusvahendiga kaasasolevaid juhiseid.
Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisainformatsiooni kliendi soovil. Kinnitustes tekkida võiv kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta kinnitusvahendi kvaliteeti.

ASKER 1309



Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1309AL	ALUMIINIUM	9006
1309GR	GRAFIIT	7016
1309BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege palun kinnitusvahendiga kaasasolevaid juhiseid.
Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisainformatsiooni kliendi soovil. Kinnitustes tekkida võiv kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta kinnitusvahendi kvaliteeti.