


NORLYS ASKER 1309


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 1309XX0009
14.10.2026 v.09.9
www.norlys.pl

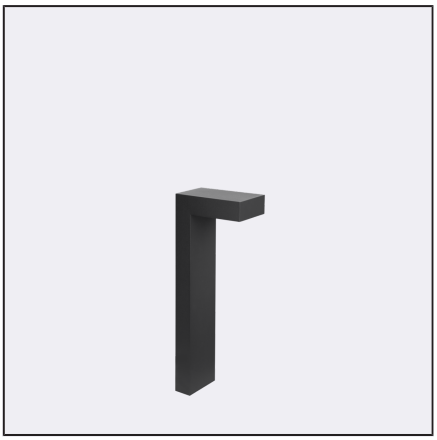

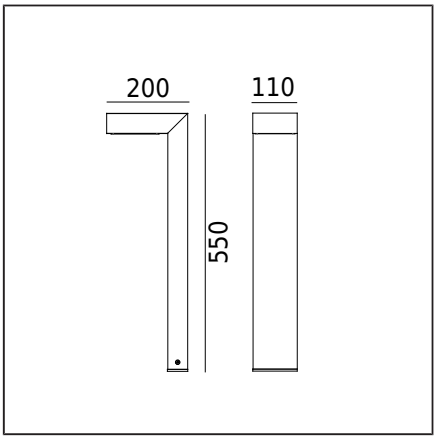

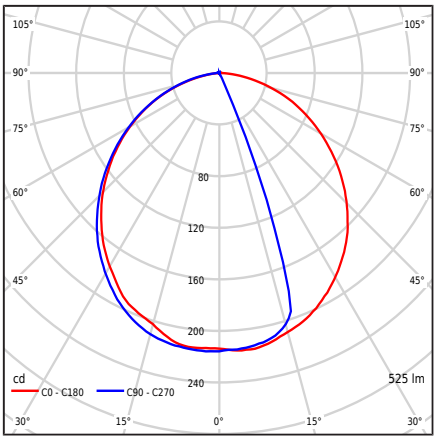

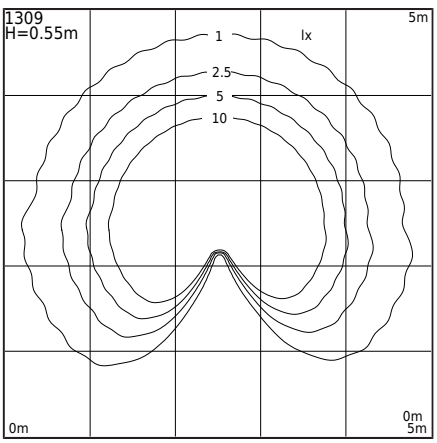

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupkowa.
Bryła fotometryczna	Światło przysłonięte ukierunkowane ku dołowi.
Charakterystyka oprawy	Oprawa o współczesnym wzornictwie. Do oświetlenia terenów prywatnych i innych koncepcji architektonicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan przeźroczysty ze strukturą, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa. Dławnica EPDM.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 4 otwory ø8mm, rozstaw 18x50mm. Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm², możliwość podłączenia oprawy w pętle max 3x1,5mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy max ø12,5mm.
Typ źródła światła	Moduł LED zintegrowany AC Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis.
Sterowanie światłem	Oprawa ściemnialna fazowo TRAILING EDGE (TE)
Waga oprawy netto / brutto	3,04kg / 3,64kg
Wymiary pudełka [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Wymiary oprawy [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Dane techniczne

Moduł LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Karta Produktu)
Zasilacz	Tak
Trwałość zasilacza	50000h
Sterowanie zewnętrzne	Philips Xitanium TE (Instrukcja obsługi)
Moc źródła światła	5,6W
Moc oprawy	7,2W
Strumień źródła światła	992lm
Strumień świetlny oprawy	525lm
Efektywność oprawy	72,9lm/W
ULOR	0.63%
Barwa LED	2700K
Chromatyczność LED	SDCM3
Migotanie światła (Pst LM)	≤0.1
Efekt stroboskopowy (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	h
Współczynnik mocy oprawy	PF > 0,9
Współczynnik THD	20%
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta zakresu pracy otoczenia	-20...+45°C

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D / EPREL

Prąd rozruchowy	1A / 15,2µs
Ocena BUG	B0-U1-G0

Maksymalna ilość opraw tego typu, zależnie od typu wyłącznika nadprądowego:

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

1907ZX0009	Kotwa do zabetonowania
3090GA0009	Adapter montażowy
1909GA0010	Adapter do fundamentu betonowego
3081XX0009	Adapter montażowy
1908GA0009	Kotwa do gruntu

Części zamienne

ZS1309xx0009	Zestaw naprawczy.
ZS4699101113	Zestaw serwisowy LED
ZS46999746	Zestaw serwisowy zasilacz

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1309AL0009	ALUMINIUM	9006
1309BL0009	CZARNY	9005
1309GR0009	GRAFITOWY	7016

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" / RAL - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.