


NORLYS ASKER 1310


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 1310XX0010
14.10.2026 v.10.20
www.norlys.no

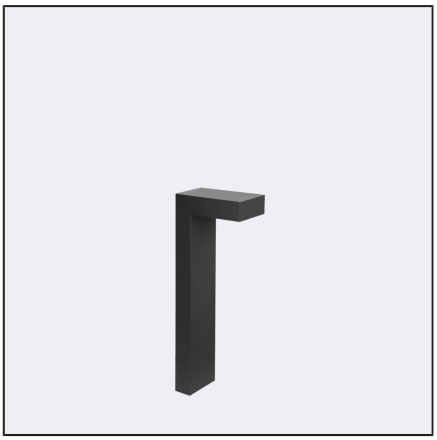

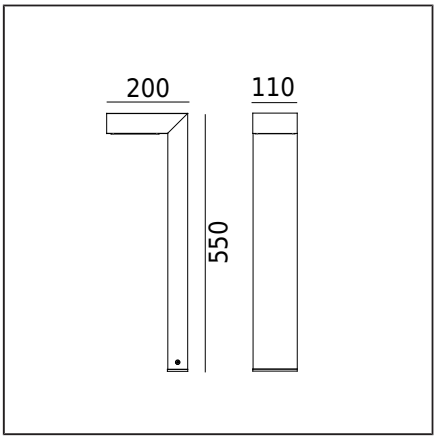

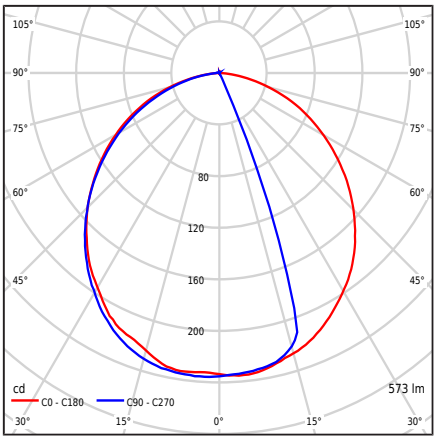

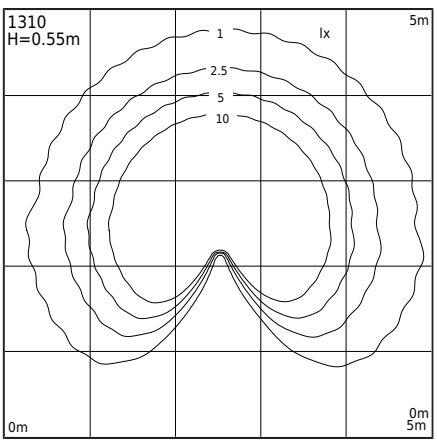

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus varjestatud ja suunatud allapoole.
Valgusti omadused	Seadis kaasaegse disainiga. Privaatsete alade ja muude arhitektuurikontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 4 auku ø8mm, vahekaugus 18x50mm. Teised tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusklemmid: maks 3x2.5mm², võimalus ühendada valgusti jooksus maks 3x1.5mm². Kaabel ümara kattega läbimõõduga maks ø12.5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	3,04kg / 3,64kg
Kasti mõõtmed [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Valgusti mõõtmed [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK180501 V3 JK3030 3V 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Philips Xitanium TE (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	5,6W
Valgusti võimsus	7,2W
Lambi valgusvoog	1030lm
Valgusti valgusvoog	573lm
Valgusti tõhusus	79,6lm/W
ULOR	0.63%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤0.1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF > 0,9
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest A–G / EPREL	
Kaasaegse disainiga valgusti. Eraalade ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.	
Sissevoolu vool	1A / 15,2µs
BUG hindamine	B0-U1-G0

Tarvikud müüakse eraldi

1907ZX0009	Ankur betoneerimiseks
3090GA0009	Paigaldusadapter
1909GA0010	Adapter betoonvundamendile
3081XX0009	Paigaldusadapter
1908GA0009	Maapindankur

Varuosad

ZS1310xx0010	Remontkomplekt.
ZS4699101111	Teenuse komplekt LED
ZS46999746	Teeninduse komplekt toiteallikas

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupaneku alustamist lugege palun läbi valgusti külge kinnitatud juhised. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname täiendavat teavet kliendi taotlusel. Valgustites esineda võiv kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

ASKER 1310



Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1310AL	ALUMIINIUM	9006
1310CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
1310GR	GRAFIIT	7016
1310GB	HALL BEIGE	7006
1310BL	MUST	9005
1310CG	TSEMENDIHALL	7033
1310CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupaneku alustamist lugege palun läbi valgusti külge kinnitatud juhised. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname täiendavat teavet kliendi taotlusel. Valgustites esineda võiv kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.