

NORLYS ASKER 1312


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Asker 1312XX0013
16.09.2026 v.13.13
www.norlys.no



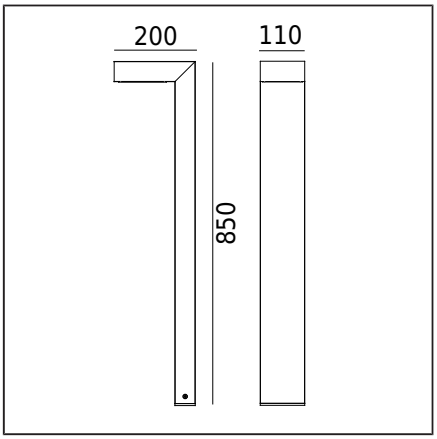

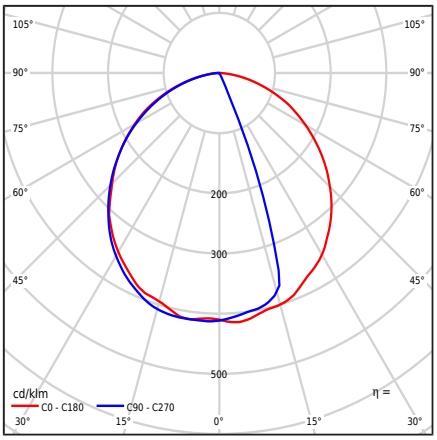

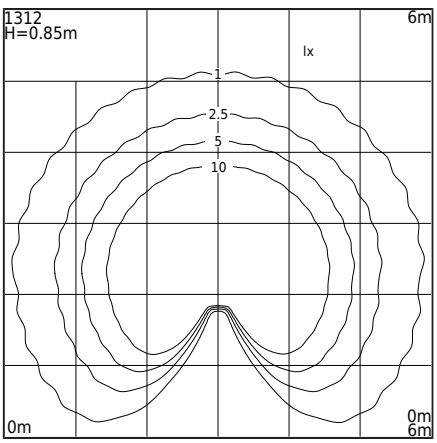

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Allapoole suunatud valgus.
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga. Aedade, erapiirkondade ja muude arhitektuurirakenduste valgustamiseks. Sobib hädapaigaldiste jaoks alalisvoolupingega: DC 180 ÷ 280 V

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: 4 ava ø8mm, vahekaugus 18x50mm Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele. Muud tarvikud tuleb eraldi osta
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 5x2.5mm² Võimalus ühendada valgusti maksimaalselt 5x2.5mm² ahelatega Ümmargune isoleeritud kaabel läbimõõduga: ø4...8mm; ø8...12mm või ø10...13.6mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	4,01kg / 4,36kg
Kasti mõõtmed [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Valgusti mõõtmed [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Tehnilised andmed

2 LED-moodulit	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusallika võimsus	6,5W
Valgusti võimsus	8,5W
Lambi valgusvoog	1190lm
Valgusti valgusvoog	642lm
Valgusti tõhusus	75,5lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,88
THD tegur	13%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid C / EPREL

Valikuline valgusti on samuti saadaval:
- LED värvi jaoks 2700K [1/1]
- Valgusti erineva värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)
- Erineva kõrguse jaoks (mitte vähem kui 55 cm)

Müügitingimused ja muu teave pärast Norlys müügiosakonnaga kontakteerumist

Sissevoolu vool	6,7A / 2,4µs
BUG hindamine	B0-U1-G0

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Tarvikud müüakse eraldi

1907ZX0009	Ankur betoneerimiseks
3090GA0009	Paigaldusadapter
1909GA0010	Adapter betoonvundamendile
3081XX0009	Paigaldusadapter
1908GA0009	Maapindankur

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun kinnitusega kaasasolevad juhised läbi. Paigaldus- ja hooldustöid teostab vastavate õiguste ja kvalifikatsiooniga isik, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume täiendavat teavet kliendi soovil. Luminaires tekkinud kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti

ASKER 1312



Varuosad

ZS1312zx0013	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1312AL	ALUMIINIUM	9006
1312GR	GRAFIIT	7016
1312BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun kinnitusega kaasasolevad juhised läbi. Paigaldus- ja hooldustöid teostab vastavate õiguste ja kvalifikatsiooniga isik, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume täiendavat teavet kliendi soovil. Luminaires tekkinud kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti