

NORLYS ASKER 1312


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Asker 1312XX0013
16.09.2026 v.13.13
www.norlys.it



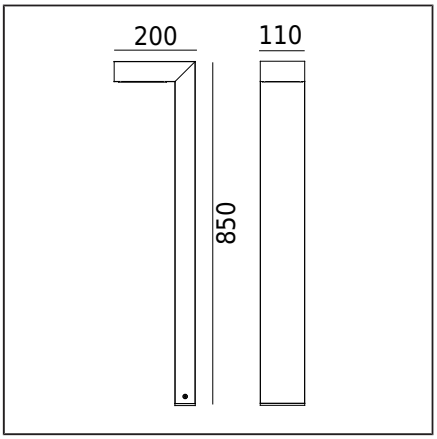

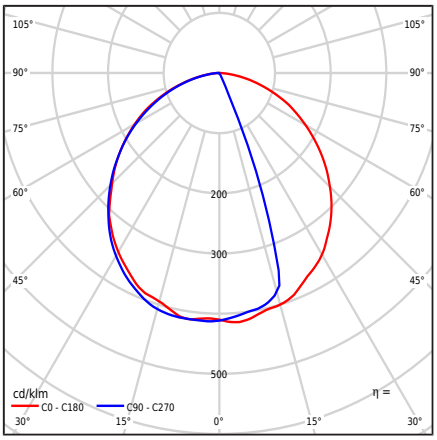

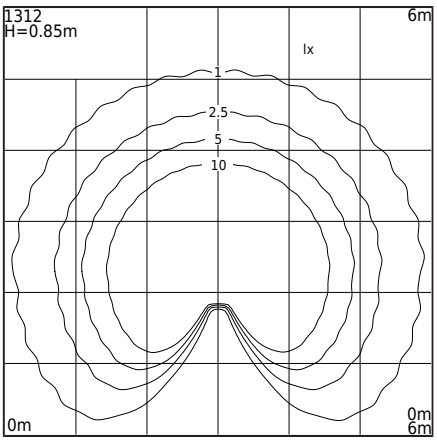

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diretta verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con design contemporaneo. Per l'illuminazione di giardini, aree private e altre applicazioni architettoniche. Adatto per installazioni di emergenza con tensione in corrente continua: DC 180 ÷ 280 V

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio del luminaire: 4 fori ø8mm, interasse 18x50mm Secondo le istruzioni di montaggio allegate. Altri accessori devono essere acquistati separatamente
Terminale	Terminali di connessione: max 5x2.5mm² Possibilità di collegare l'apparecchio con anelli di max 5x2.5mm² Cavo isolato rotondo con un diametro: ø4...8mm; ø8...12mm o ø10...13.6mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico DALI Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	4,01kg / 4,36kg
Dimensioni della scatola [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Dimensioni del luminaire [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Dati tecnici

2 moduli LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Potenza della sorgente luminosa	6,5W
Potenza del lume.	8,5W
Flusso luminoso della lampada	1190lm
Flusso luminoso del luminare	642lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	75,5lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,88
Fattore THD	13%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica C / EPREL	
Corrente di spunto	6,7A / 2,4µs
Valutazione BUG	B0-U1-G0

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni incluse con l'apparecchio. L'installazione e il lavoro di assistenza sono effettuati da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi nei corpi illuminanti è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del corpo illuminante

Accessori venduto separatamente

1907ZX0009	Ancora per cementare
3090GA0009	Adattatore di montaggio
1909GA0010	Adattatore per fondazione in calcestruzzo
3081XX0009	Adattatore di montaggio
1908GA0009	Ancoraggio al suolo

Parti di ricambio

ZS1312zx0013	Servizio impostato.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
1312AL	ALLUMINIO	9006
1312GR	GRAFITE	7016
1312BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni incluse con l'apparecchio. L'installazione e il lavoro di assistenza sono effettuati da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi nei corpi illuminanti è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del corpo illuminante