

NORLYS ASKER 1313


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker 1313XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.no



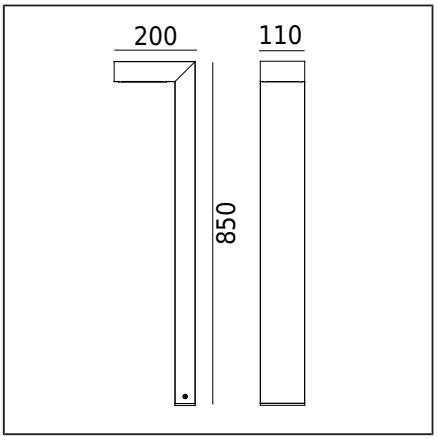

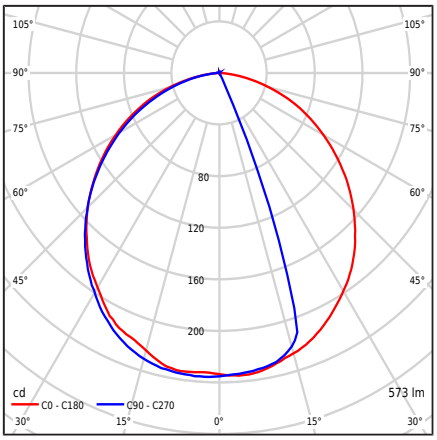

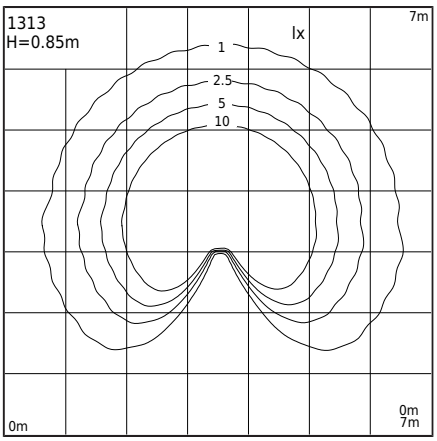

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Lefelé irányított fény.
A lámpatest jellemzői	Egy lámpatest kortárs dizájnnal. Kertek, magánterületek és egyéb építészeti alkalmazások megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: 4 db ø8 mm-es furat, távolság 18x50 mm. A mellékelt telepítési utasítások szerint. További tartozékok külön vásárolhatók meg.
Terminál	Csatlakozási terminálok: max 3x2.4mm², az armatúra sorolási lehetősége max 3x4mm². Kör keresztmetszetű kábel átmérővel: ø4...8mm; ø8...12mm vagy ø10...13.6mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	4,01kg / 4,36kg
Doboz méretei [cm]	88cm x 23cm x 13cm
A lámpatest méretei [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Philips Xitanium TE (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	5,6W
Lámpatest teljesítmény	7,2W
Lámpa fényáram	992lm
Világító fényáram	543lm
A lámpatest hatékonysága	75,4lm/W
ULOR	0.6%
Színhőmérséklet	2700K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Power Factor lámpatest	PF > 0,9
THD tényező	< 20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A D / EPREL

Opcionálisan a lámpatest is elérhető:
- más lámpatest színben (a RAL színpaletta szerint)
- más lámpatest magasságban (nem kevesebb, mint 55cm)

Értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztályával egyeztetendők.

BUG értékelés	B0-U1-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

1907ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
3090GA0009	Szerelőadapter
1909GA0010	Adapter beton alaphoz
3081XX0009	Szerelőadapter
1908GA0009	Talajhorgony

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Mielőtt megkezdené a telepítést, ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt utasításokkal. A telepítési és karbantartási munkákat a vonatkozó előírások szerint erre felhatalmazott és képesítéssel rendelkező személynek kell elvégeznie. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

Alkatrészek

ZS1313zx0009	Javítókészlet.
ZS4699101113	Szolgáltatási készlet LED
ZS46999746	Szerviz készlet tápegység

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
1313AL	ALUMÍNIUM	9006
1313BL	FEKETE	9005
1313GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Mielőtt megkezdené a telepítést, ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt utasításokkal. A telepítési és karbantartási munkákat a vonatkozó előírások szerint erre felhatalmazott és képesítéssel rendelkező személynek kell elvégeznie. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.