

NORLYS ASKER 1313


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 1313XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.it



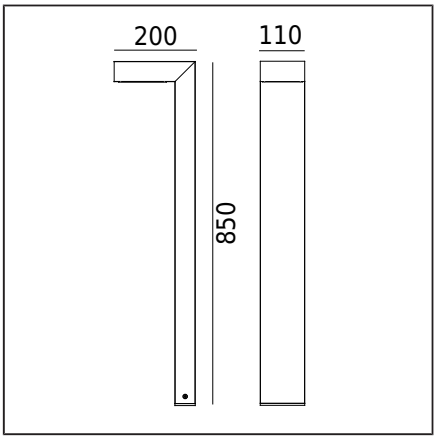

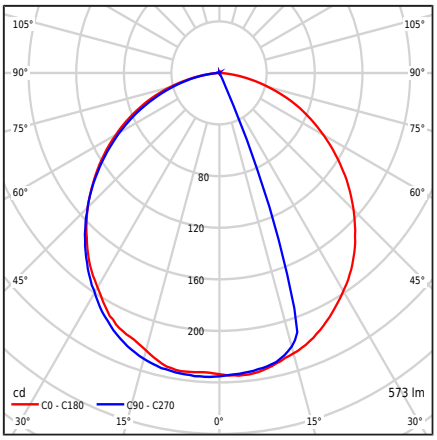

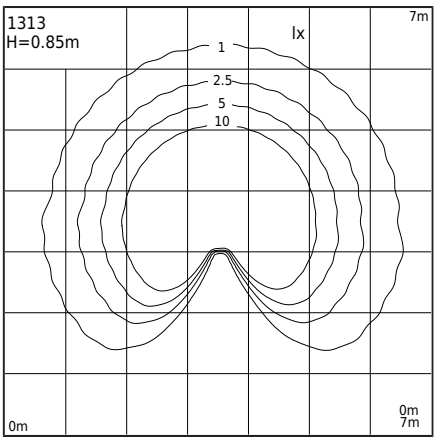

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diretta verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con design contemporaneo. Per l'illuminazione di giardini, aree private e altre applicazioni architettoniche.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio del supporto: 4 fori ø8mm, distanza 18x50mm. Secondo le istruzioni di installazione allegate. Accessori aggiuntivi devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,4mm², possibilità di collegare in serie l'apparecchio max 3x4mm². Cavo circolare con diametro: ø4...8mm; ø8...12mm o ø10...13,6mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	4,01kg / 4,36kg
Dimensioni della scatola [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Dimensioni del luminaire [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Controllo esterno	Philips Xitanium TE (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	5,6W
Potenza del lume.	7,2W
Flusso luminoso della lampada	992lm
Flusso luminoso del luminare	543lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	75,4lm/W
ULOR	0.6%
Temperatura di colore	2700K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF > 0,9
Fattore THD	< 20%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL

Valutazione BUG	B0-U1-G0

Accessori venduto separatamente

1907ZX0009	Ancora per cementare
3090GA0009	Adattatore di montaggio
1909GA0010	Adattatore per fondazione in calcestruzzo
3081XX0009	Adattatore di montaggio
1908GA0009	Ancoraggio al suolo

Parti di ricambio

ZS1313zx0009	Kit di riparazione.
ZS4699101113	Servizio set LED
ZS46999746	Alimentatore di servizio impostato

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, familiarizza con le istruzioni incluse con l'apparecchio. L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da una persona con le autorizzazioni e qualifiche pertinenti, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
1313AL	ALLUMINIO	9006
1313GR	GRAFITE	7016
1313BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, familiarizza con le istruzioni incluse con l'apparecchio. L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da una persona con le autorizzazioni e qualifiche pertinenti, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.