


NORLYS ASKER PRO BUTTON 1314/0A


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker pro button
1314XX0A11
21.09.2026 v.11.15
www.norlys.no

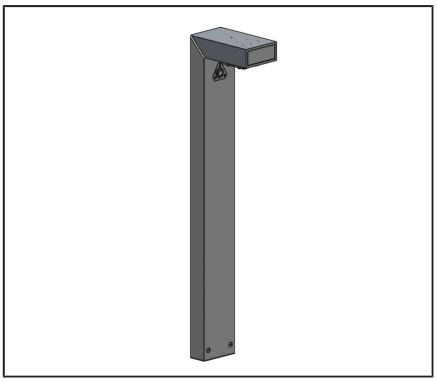

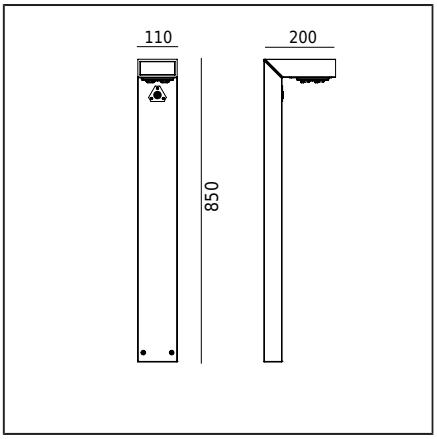

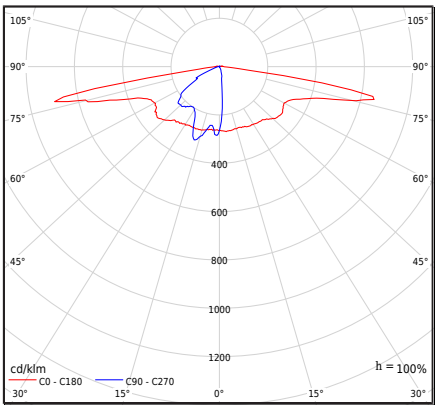

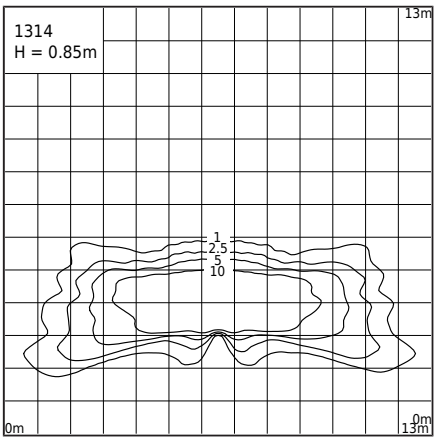

Type af armatur

Fotometrisk krop	Ledil linse type SCL (IESNA type II / III)
Egenskaber ved armaturet	En armatur med moderne design. Til belysning af haver og andre private områder. Armaturen er udstyret med en oplyst knap, brugt til belysningskontrol. Det elektriske diagram af armaturet findes i kundens manual.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Den ydre hermetiske linse - transparent PMMA-plast Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 4 ø8mm huller, afstand 18x50mm. Montering af armatur: 4 ø8mm huller, afstand 18x50mm. I henhold til den vedlagte installationsmanual. Bemærk: Inden monteringsarbejdet af armaturet påbegyndes, skal du være opmærksom på knappens placering.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 5x4mm², mulighed for sløjfning af armaturet maks 5x2,5mm². Kabel i rund kappe med en maksimal diameter på ø14mm. I henhold til den medfølgende installationsvejledning.
Type af lyskilde	Optisk sæt med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	4,5kg / 4,85kg
Boksdimensioner [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Luminaiemål [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	5,8W
Armatur wattforbrug	7,7W
Lampe lysstrøm	828lm
Luminaires lysstrøm	697lm
Effektivitet af armaturet	90,5lm/W
ULOR	1%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Power Factor armatur	PF > 0,90
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse F / EPREL

Mulighed for at montere en anden type linser.
Leveringstidspunkt for ordren aftales med salgsafdelingen hos Norlys ApS.

BUG-vurdering	B1-U1-G1

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 126, B 16A: 200, C 10A: 208, C 16A: 340

Tilbehør sælges separat

1907ZX0009	Anker til indstøbning
3081XX0009	Monteringsadapter
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter til betonfundament
1908GA0009	Jordanker

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering skal man gøre sig bekendt med de instruktioner, der følger med armaturet. Montering og service skal udføres af en person med de nødvendige tilladelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi giver vi yderligere information efter kundens ønske. Kondensering, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

ASKER PRO BUTTON 1314/0A



Reservedele

ZN0913140A0112	Monostabil knap.
ZN1314xx0A11	Servicesæt.
ZN4699900000	Hermetisk linse CS15761_STRADA-2X2MX-8-SCL.
ZN46999697	Service sæt strømforsyning

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1314/0AAL	ALUMINIUM	9006
1314/0AGR	GRAFIT	7016
1314/0ABL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering skal man gøre sig bekendt med de instruktioner, der følger med armaturet. Montering og service skal udføres af en person med de nødvendige tilladelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi giver vi yderligere information efter kundens ønske. Kondensering, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.