


NORLYS ASKER PRO BUTTON 1314/0A


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker pro button
1314XX0A11
21.09.2026 v.11.15
www.norlys.de

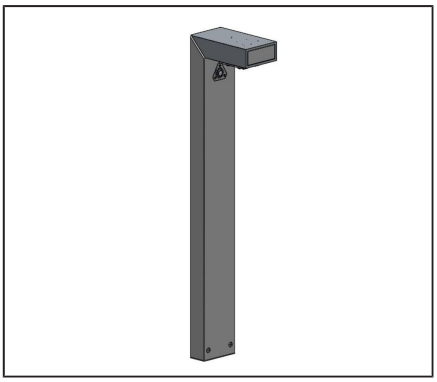

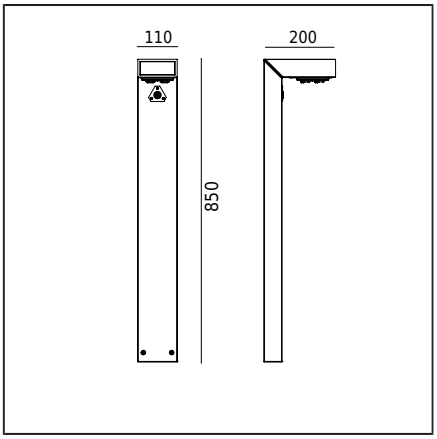

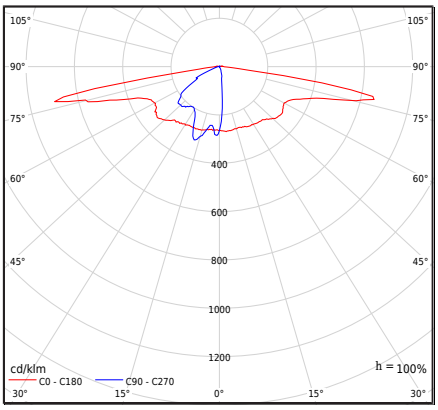

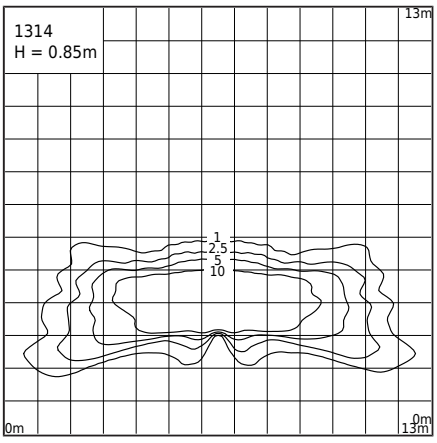

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Ledil Linse Typ SCL (IESNA Typ II / III).
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit zeitgemäßem Design. Zur Beleuchtung von Gärten und anderen privaten Bereichen. Die Leuchte ist mit einem beleuchteten Knopf ausgestattet, der zur Steuerung der Beleuchtung verwendet wird. Der elektrische Schaltplan der Leuchte befindet sich in der Kundenanleitung.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Die äußere hermetische Linse - transparentes PMMA-Kunststoff Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 4 Löcher ø8mm, Abstand 18x50mm. Befestigung der Leuchte: 4 Löcher ø8mm, Abstand 18x50mm. Laut beiliegender Montageanleitung. Hinweis: Vor Beginn der Montagearbeiten der Leuchte auf die Position des Knopfes achten.
Terminal	Anschlussklemmen: max 5x4mm², Möglichkeit der Leuchtenverkabelung in Schleifen max 5x2,5mm². Kabel in einer runden Ummantelung mit einem maximalen Durchmesser von ø14mm. Gemäß der beiliegenden Montageanleitung.
Art der Lichtquelle	Optisches Kit mit IP67 (LED-Modul und Linse); elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	4,5kg / 4,85kg
Boxabmessungen [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Leuchtenabmessungen [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	5,8W
Leuchtenleistung	7,7W
Lampenlichtstrom	828lm
Lichtstrom der Leuchte	697lm
Effizienz der Leuchte	90,5lm/W
ULOR	1%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF > 0,90
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F / EPREL

Möglichkeit zur Montage eines anderen Linsentyps.
Liefertermin nach Absprache mit der Verkaufsabteilung der Norlys GmbH.

BUG-Bewertung	B1-U1-G1

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 126, B 16A: 200, C 10A: 208, C 16A: 340

Zubehör separat erhältlich

1907ZX0009	Anker zum Einbetonieren
3081XX0009	Montageadapter
3090GA0009	Montageadapter
1909GA0010	Adapter für Betonfundament
1908GA0009	Bodenanker

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage sollten die dem Leuchtmittel beiliegenden Anweisungen beachtet werden. Die Montage und Servicearbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie liefern wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

ASKER PRO BUTTON 1314/0A

Ersatzteile

ZN0913140A0112	Monostabiler Knopf.
ZN1314xx0A11	Service-Set.
ZN4699900000	Hermetische Linse CS15761_STRADA-2X2MX-8-SCL.
ZN46999697	Service-Set-Netzteil

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1314/0AAL	ALUMINIUM	9006
1314/0AGR	GRAPHIT	7016
1314/0ASV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage sollten die dem Leuchtmittel beiliegenden Anweisungen beachtet werden. Die Montage und Servicearbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie liefern wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.