


NORLYS ASKER PRO BUTTON 1314/0A


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker pro button
1314XX0A11
21.09.2026 v.11.15
www.norlys.no

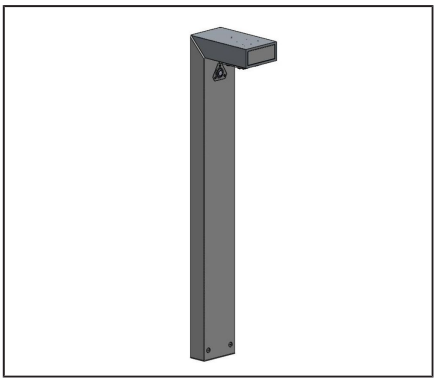

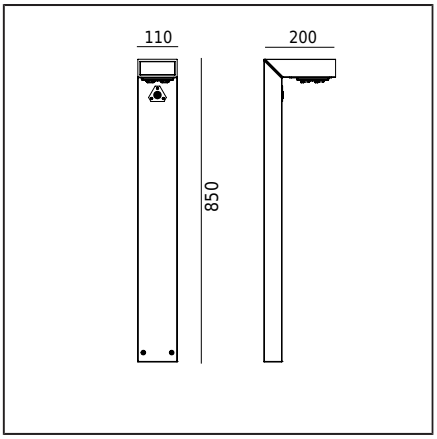

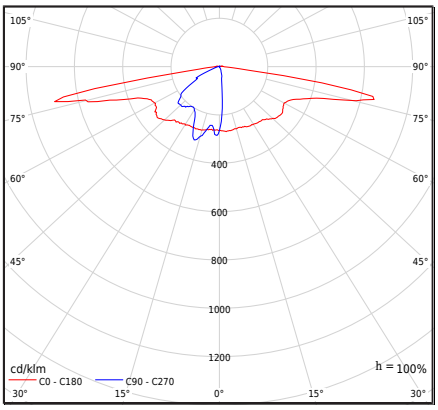

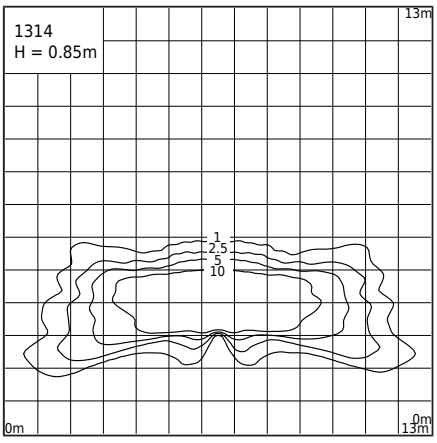

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente Ledil tipo SCL (IESNA tipo II / III)
Características de la luminaria	Una luminaria con diseño contemporáneo. Para iluminar jardines y otras áreas privadas. La luminaria está equipada con un botón iluminado, utilizado para el control de la iluminación. El esquema eléctrico de la luminaria está en el manual del cliente.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. La lente hermética exterior: plástico PMMA transparente Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Fijación de luminaria: 4 agujeros ø8mm, espaciado 18x50mm. Fijación de luminaria: 4 agujeros ø8mm, espaciado 18x50mm. Según el manual de instalación adjunto. Nota: Antes de comenzar el trabajo de instalación de la luminaria, preste atención a la posición del botón.
Terminal	Terminales de conexión: máx 5x4mm², posibilidad de conectar la luminaria en bucle máx 5x2.5mm². Cable en una funda redonda con un diámetro máximo de ø14mm. De acuerdo con las instrucciones de instalación adjuntas.
Tipo de fuente de luz	Kit óptico con IP67 (módulo LED y lente); fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	4,5kg / 4,85kg
Dimensiones de la caja [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Dimensiones del luminario [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Potencia de la fuente de luz	5,8W
Potencia del luminario	7,7W
Flujo luminoso de la lámpara	828lm
Flujo luminoso del luminario	697lm
Eficiencia de la luminaria	90,5lm/W
ULOR	1%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Luminaria Power Factor	PF > 0,90
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética F / EPREL

Posibilidad de montar otro tipo de lentes.
Fecha de cumplimiento del pedido a acordar con el Departamento de Ventas de Norlys S.L.

Calificación BUG	B1-U1-G1

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 126, B 16A: 200, C 10A: 208, C 16A: 340

Accesorios se vende por separado

1907ZX0009	Ancla para hormigonar
3081XX0009	Adaptador de montaje
3090GA0009	Adaptador de montaje
1909GA0010	Adaptador para base de hormigón
1908GA0009	Ancla de tierra

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, es necesario familiarizarse con las instrucciones adjuntas al accesorio. La instalación y los trabajos de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.

ASKER PRO BUTTON 1314/0A

Piezas de repuesto

ZN0913140A0112	Botón monostable.
ZN1314xx0A11	Conjunto de servicio.
ZN4699900000	Lente hermética CS15761_STRADA-2X2MX-8-SCL.
ZN46999697	Servicio de suministro de energía

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
1314/0AAL	ALUMINIO	9006
1314/0AGR	GRAFITO	7016
1314/0ABL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, es necesario familiarizarse con las instrucciones adjuntas al accesorio. La instalación y los trabajos de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.