


NORLYS ASKER PRO BUTTON 1314/0A


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker pro button
1314XX0A11
21.09.2026 v.11.15
www.norlys.no

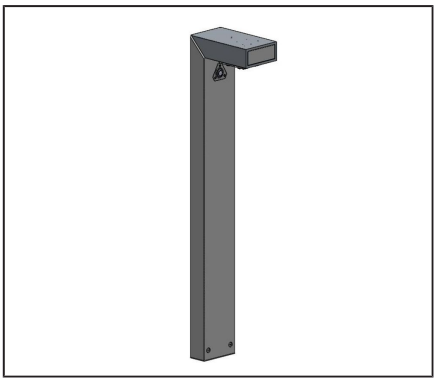

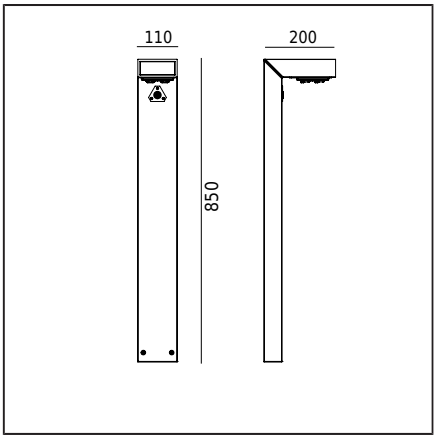

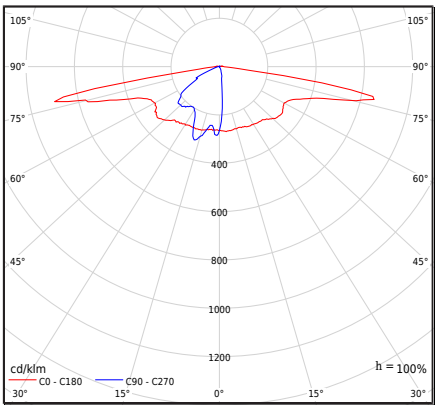

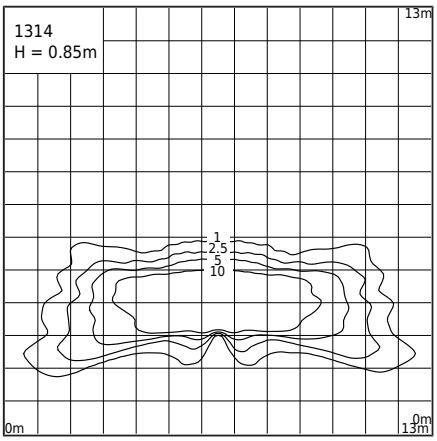

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Tipo de lente Ledil SCL (IESNA tipo II / III)
Características da luminária	Uma luminária com design contemporâneo. Para iluminação de jardins e outras áreas privadas. A luminária está equipada com um botão iluminado, utilizado para controle de iluminação. O esquema elétrico da luminária está no manual do cliente.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. A lente externa hermética - plástico PMMA transparente Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do aparelho: 4 orifícios ø8mm, espaçamento 18x50mm. Montagem do aparelho: 4 orifícios ø8mm, espaçamento 18x50mm. De acordo com o manual de instalação anexado. Nota: Antes de iniciar o trabalho de instalação do aparelho, preste atenção à posição do botão.
Terminal	Terminais de conexão: máx 5x4mm², possibilidade de ligação do fixador em loop máx 5x2.5mm². Cabo em capa redonda com diâmetro máximo ø14mm. De acordo com as instruções de instalação anexadas.
Tipo de fonte de luz	Kit óptico com IP67 (módulo LED e lente); fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	4,5kg / 4,85kg
Dimensões da caixa [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Dimensões da luminária [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	50000h
Controle externo	De acordo com o design.
Potência da fonte de luz	5,8W
Potência do luminário	7,7W
Fluxo luminoso da lâmpada	828lm
Fluxo luminoso do luminária	697lm
Eficiência do luminária	90,5lm/W
ULOR	1%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Luminária Power Factor	PF > 0,90
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética F / EPREL

Possibilidade de montagem de outro tipo de lentes.
Prazo de execução da encomenda a ser acordado com o Departamento Comercial da Norlys Ltda.

Classificação BUG	B1-U1-G1

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 126, B 16A: 200, C 10A: 208, C 16A: 340

Acessórios vendido separadamente

1907ZX0009	Âncora de concretagem
3081XX0009	Adaptador de montagem
3090GA0009	Adaptador de montagem
1909GA0010	Adaptador para fundação de concreto
1908GA0009	Âncora de solo

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de começar a instalação, deve-se familiarizar-se com as instruções anexadas à luminária. A instalação e o trabalho de serviço devem ser realizados por uma pessoa com as devidas autorizações e qualificações, de acordo com as regulamentações vigentes. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.

ASKER PRO BUTTON 1314/0A

Peças de reposição

ZN0913140A0112	Botão monostável.
ZN1314xx0A11	Conjunto de serviço.
ZN4699900000	Lente hermética CS15761_STRADA-2X2MX-8-SCL.
ZN46999697	Fonte de alimentação do conjunto de serviço

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
1314/0AAL	ALUMÍNIO	9006
1314/0AGR	GRAFITE	7016
1314/0ABL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de começar a instalação, deve-se familiarizar-se com as instruções anexadas à luminária. A instalação e o trabalho de serviço devem ser realizados por uma pessoa com as devidas autorizações e qualificações, de acordo com as regulamentações vigentes. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.