

NORLYS ASKER PRO 1315


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 TD

Asker pro 1315XX0011
21.09.2026 v.11.18
www.norlys.no



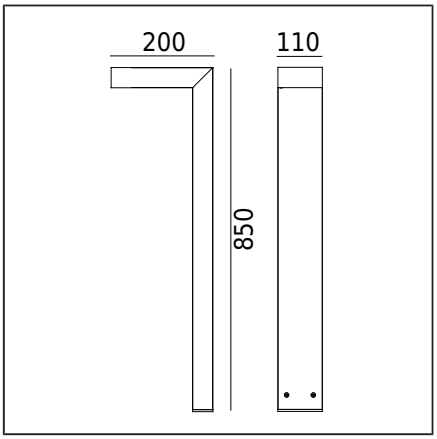

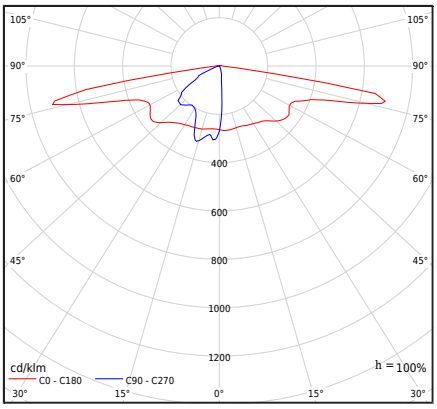

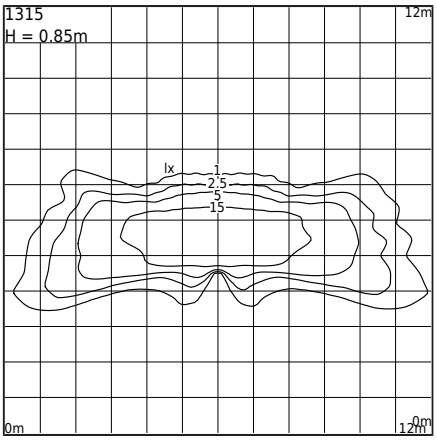

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Ledil čočka typu SCL (IESNA typ II / III)
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlení zahrad, soukromých pozemků a dalších architektonických řešení.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Vnější hermetická čočka - transparentní PMMA plast Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Uchycení svítidla: 4 otvory ø8mm, rozteč 18x50mm.
Terminál	Svorky připojení: max 5x2,5mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 5x1,5mm². Kulatý kabel s průměrem max ø12,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj DALI / TD Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Ovládání osvětlení	Řízení osvětlení v systému: DALI2/TD.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	4,01kg / 4,36kg
Rozměry krabice [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Rozměry svítidla [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2-TD (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	5,8W
Příkon svítidla	7,9W
Pohotovostní výkon (Psb)	< 0,45W
Světelný tok lampy	828lm
Světelný tok svítidla	683lm
Účinnost svítidla	86,5lm/W
ULOR	1%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Svítidlo Power Factor	PF > 0,95
Faktor THD	< 11%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+50°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti A F / EPREL

Možnost montáže jiného typu čoček. Termín realizace objednávky po dohodě s obchodním oddělením Norlys Sp. z o.o.

Záběhový proud	10.1A / 16µs
Hodnocení BUG	B1-U1-G1

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 30, B 16A: 49, C 10A: 49, C 16A: 79

Příslušenství prodává se samostatně

1907ZX0009	Kotvení do betonu
3090GA0009	Montážní adaptér
1909GA0010	Adaptér pro betonový základ
3081XX0009	Montážní adaptér
1908GA0009	Zemní kotevní prvky

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže je nutné se seznámit s pokyny připojenými k svítidlu. Montáž a servisní práce provádí osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikacemi v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme na přání zákazníka další informace. Kondenzace, která může v svítidlech vznikat, je přírodní jev a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.

ASKER PRO 1315



Náhradní díly

99zx0009	Údržbová sada pro svítidla
ZS1315xx0011	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1315BL	ČERNÁ	9005
1315GR	GRAFIT	7016
1315AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže je nutné se seznámit s pokyny připojenými k svítidlu. Montáž a servisní práce provádí osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikacemi v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme na přání zákazníka další informace. Kondenzace, která může v svítidlech vznikat, je přírodní jev a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.