

NORLYS ASKER PRO 1315


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 TD

Asker pro 1315XX0011
21.09.2026 v.11.18
www.norlys.no



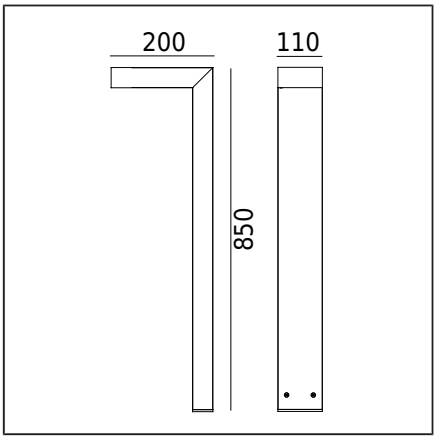

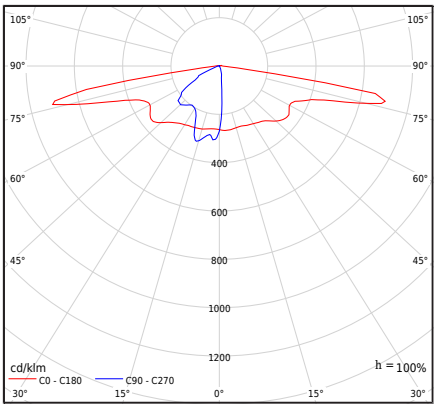

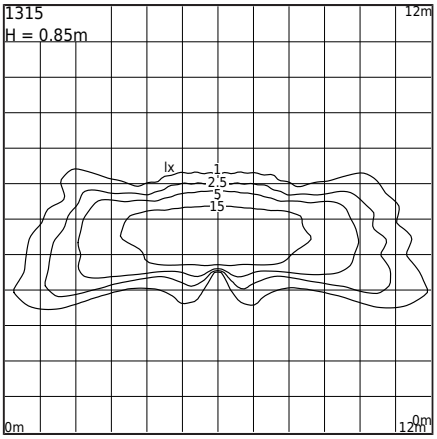

Type af armatur

Fotometrisk krop	Ledil linse type SCL (IESNA type II / III)
Egenskaber ved armaturet	Armatur med moderne design. Til belysning af haver, private områder og andre arkitektoniske løsninger.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Den ydre hermetiske linse - transparent PMMA-plast Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Armaturbeslag: 4 huller ø8mm, afstand 18x50mm.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 5x2,5mm², mulighed for tilslutning af armatur i en sløjfe max 5x1,5mm². Rundkabel med en diameter på max ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, DALI / TD elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Lysstyring	Lysstyring i systemet: DALI2/TD.
Armaturens vægt netto / brutto	4,01kg / 4,36kg
Boksdimensioner [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Luminaiemål [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2-TD (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	5,8W
Armatur wattforbrug	7,9W
Standby-effekt (Psb)	< 0,45W
Lampe lysstrøm	828lm
Luminaires lysstrøm	683lm
Effektivitet af armaturet	86,5lm/W
ULOR	1%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Power Factor armatur	PF > 0,95
THD-faktor	< 11%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+50°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse F / EPREL

Mulighed for at montere en anden type linser. Leveringstid efter aftale med salgsafdelingen hos Norlys Sp. z o.o.

Startstrøm	10.1A / 16µs
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 30, B 16A: 49, C 10A: 49, C 16A: 79

Tilbehør sælges separat

1907ZX0009	Anker til indstøbning
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter til betonfundament
3081XX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Jordanker

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du påbegynder monteringen, skal du gøre dig bekendt med instruktionerne, der er vedlagt armaturet. Montering og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondensation, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke forringelsen af armaturets kvalitet.

ASKER PRO 1315

Reservedele

99zx0009	Vedligeholdelsessæt til belysningsarmaturer
ZS1315xx0011	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1315AL	ALUMINIUM	9006
1315GR	GRAFIT	7016
1315BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du påbegynder monteringen, skal du gøre dig bekendt med instruktionerne, der er vedlagt armaturet. Montering og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondensation, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke forringelsen af armaturets kvalitet.