

NORLYS ASKER PRO 1315


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 TD

Asker pro 1315XX0011
21.09.2026 v.11.18
www.norlys.no



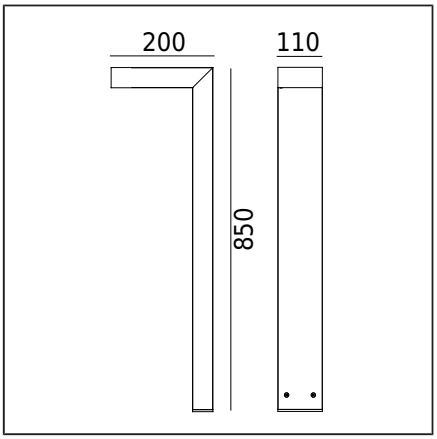

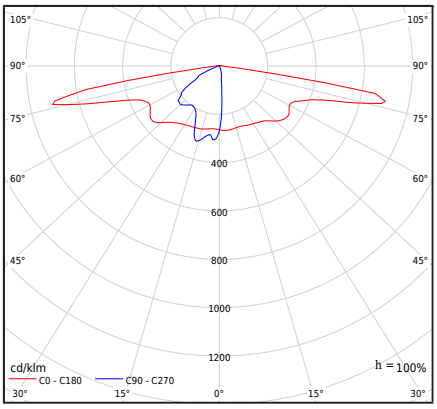

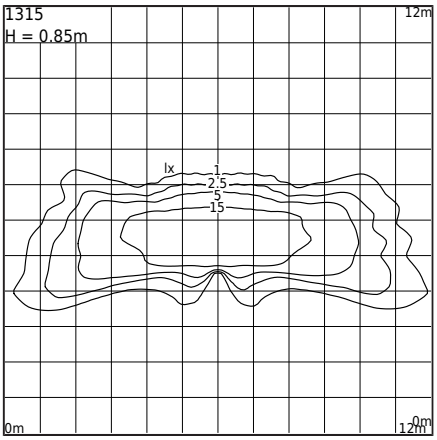

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil objektiivi tüüp SCL (IESNA tüüp II / III)
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga. Aedade, erapiirkondade valgustamiseks ja muude arhitektuuriliste lahenduste jaoks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Välimine hermeetiline lääts - läbipaistev PMMA-plastik Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 4 auku ø8mm, vahekaugus 18x50mm.
Terminal	Klemmid ühendamiseks: max 5x2,5mm², võimalus ühendada valgusti silmusesse max 5x1,5mm². Ümar kaabel läbimõõduga max ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul, DALI / TD elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valguse juhtimine	Valgustuse juhtimine süsteemis: DALI2/TD.
Valgusti kaal neto / bruto	4,01kg / 4,36kg
Kasti mõõtmed [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Valgusti mõõtmed [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2-TD (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	5,8W
Valgusti võimsus	7,9W
Ooterežiimi võimsus (Psb)	< 0,45W
Lambi valgusvoog	828lm
Valgusti valgusvoog	683lm
Valgusti tõhusus	86,5lm/W
ULOR	1%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Power Factor valgusti	PF > 0,95
THD tegur	< 11%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+50°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest F / EPREL

Võimalus paigaldada teistsugust tüüpi läätsi. Tellimuse täitmise tähtaeg Norlys Sp. z o.o. müügiosakonnaga kokkuleppel.

Sissevoolu vool	10.1A / 16µs
BUG hindamine	B1-U1-G1

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 30, B 16A: 49, C 10A: 49, C 16A: 79

Tarvikud müüakse eraldi

1907ZX0009	Ankur betoneerimiseks
3090GA0009	Paigaldusadapter
1909GA0010	Adapter betoonvundamendile
3081XX0009	Paigaldusadapter
1908GA0009	Maapindankur

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist on vajalik tutvuda valgustile lisatud juhistega. Paigaldustöid ja hooldustöid teostab isik, kellel on nõuetekohased load ja kvalifikatsioon vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust anname täiendavat teavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.

ASKER PRO 1315

Varuosad

99zx0009	Hoolduskomplekt valgustitele
ZS1315xx0011	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1315AL	ALUMIINIUM	9006
1315GR	GRAFIIT	7016
1315BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist on vajalik tutvuda valgustile lisatud juhistega. Paigaldustöid ja hooldustöid teostab isik, kellel on nõuetekohased load ja kvalifikatsioon vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust anname täiendavat teavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.