

NORLYS ASKER PRO 1315


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 TD

Asker pro 1315XX0011
21.09.2026 v.11.18
www.norlys.no



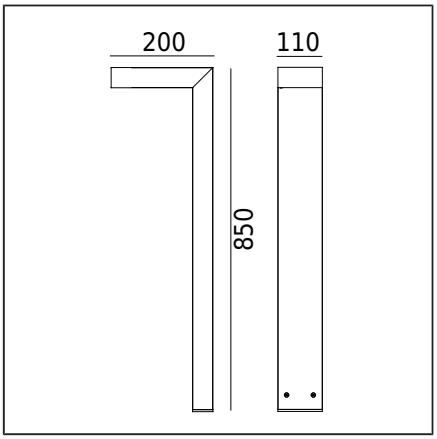

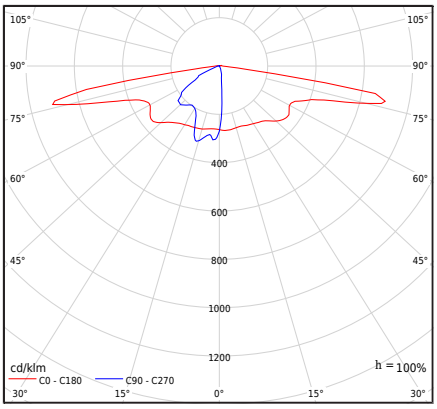

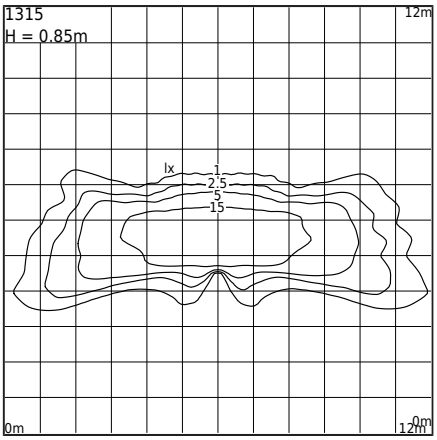

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Ledil lencse típus SCL (IESNA II / III típus)
A lámpatest jellemzői	Korszerű kialakítású világítótest. Kertek, magánterületek és egyéb építészeti megoldások megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Hermetikus külső lencse - átlátszó műanyag Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: 4 lyuk ø8mm, távolság 18x50mm.
Terminál	Csatlakozó sorkapcsok: max 5x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurokba kötésére max 5x1,5mm². Kör alakú kábel, maximális átmérő ø12,5mm.
Fényszabályozás	Fényvezérlés a rendszerben: DALI2/TD.
Világítótest súlya nettó / bruttó	4,01kg / 4,36kg
Doboz méretei [cm]	88cm x 23cm x 13cm
A lámpatest méretei [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2-TD (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	5,8W
Lámpatest teljesítmény	7,9W
Készenléti teljesítmény (Psb)	< 0,45W
Lámpa fényáram	828lm
Világító fényáram	683lm
A lámpatest hatékonysága	86,5lm/W
ULOR	1%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF > 0,95
THD tényező	< 11%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+50°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A F / EPREL

Lehetőség más típusú lencsék felszerelésére. A megrendelés teljesítésének határideje a Norlys Sp. z o.o. Értékesítési Osztályával egyeztetve.

Bekapcsolási áram	10.1A / 16µs
BUG értékelés	B1-U1-G1

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 30, B 16A: 49, C 10A: 49, C 16A: 79

Kiegészítők Külön megvásárolható

1907ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
3090GA0009	Szerelőadapter
1909GA0010	Adapter beton alaphoz
3081XX0009	Szerelőadapter
1908GA0009	Talajhorgony

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A szerelési és karbantartási munkákat az előírásoknak megfelelően, megfelelő felhatalmazásokkal és képesítésekkel rendelkező személy végzi. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ az ügyfél kérésére áll rendelkezésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.

ASKER PRO 1315



Alkatrészek

99zx0009	Karbantartó készlet világítótestekhez
ZS1315xx0011	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
1315AL	ALUMÍNIUM	9006
1315BL	FEKETE	9005
1315GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A szerelési és karbantartási munkákat az előírásoknak megfelelően, megfelelő felhatalmazásokkal és képesítésekkel rendelkező személy végzi. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ az ügyfél kérésére áll rendelkezésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.