

NORLYS ASKER PRO 1317


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 TD

Asker pro 1317XX0011
21.09.2026 v.11.14
www.norlys.no



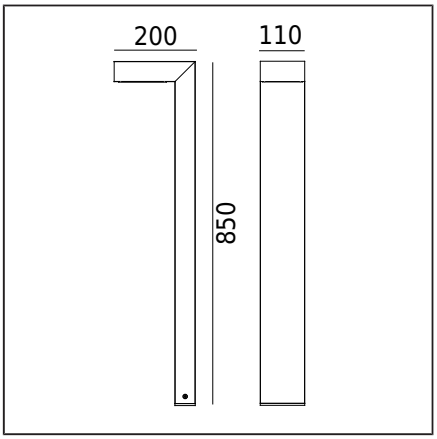

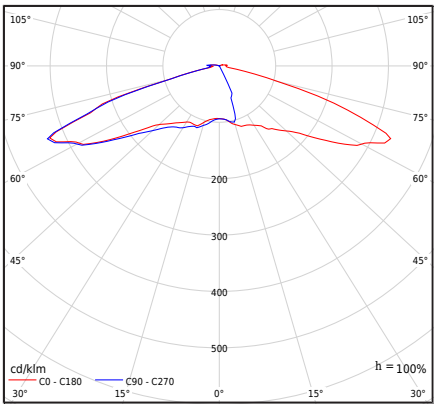

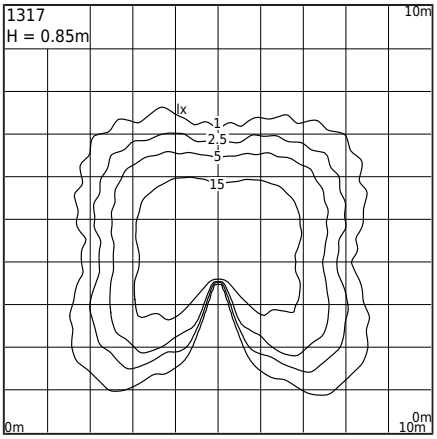

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Ledil típusú VSM lencse (IESNA V típus)
A lámpatest jellemzői	Egy kortárs dizájnú lámpatest. Kertek, magánterületek és egyéb építészeti megoldások megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Hermetikus külső lencse - átlátszó műanyag Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Szerelvény rögzítése: 4 lyuk ø8mm, osztás 18x50mm.
Terminál	Csatlakozási szorítók: max 5x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurkolására: max 5x1,5mm². Kör alakú gumivezeték maximális átmérője ø12,5mm.
Fényszabályozás	Fényvezérlés a rendszerben: DALI2/TD.
Világítótest súlya nettó / bruttó	4,01kg / 4,36kg
Doboz méretei [cm]	88cm x 23cm x 13cm
A lámpatest méretei [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2-TD (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	5,8W
Lámpatest teljesítmény	7,9W
Készenléti teljesítmény (Psb)	< 0,45W
Lámpa fényáram	828lm
Világító fényáram	599lm
A lámpatest hatékonysága	75,8lm/W
ULOR	2%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF > 0,95
THD tényező	< 11%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+50°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A F / EPREL

A lehetőség egy más típusú lencse felszerelésére. A rendelés teljesítési határideje a Norlys Sp. z o.o. Értékesítési Osztályával történő egyeztetést követően.

Bekapcsolási áram	10.1A / 16µs
BUG értékelés	B1-U1-G1

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 30, B 16A: 49, C 10A: 49, C 16A: 79

Kiegészítők Külön megvásárolható

1907ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
3090GA0009	Szerelőadapter
1909GA0010	Adapter beton alaphoz
3081XX0009	Szerelőadapter
1908GA0009	Talajhorgony

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A szerelést és a karbantartási munkákat az erre megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végezze, a hatályos előírások szerint. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat az ügyfél kérésére nyújtunk. A lámpákban előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségromlását.

ASKER PRO 1317



Alkatrészek

99zx0009	Karbantartó készlet világítótestekhez
ZN1317xx0011	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
1317AL	ALUMÍNIUM	9006
1317BL	FEKETE	9005
1317GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A szerelést és a karbantartási munkákat az erre megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végezze, a hatályos előírások szerint. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat az ügyfél kérésére nyújtunk. A lámpákban előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségromlását.