

NORLYS ASKER PRO 1319


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pro 1319XX0011
14.10.2026 v.11.5
www.norlys.no



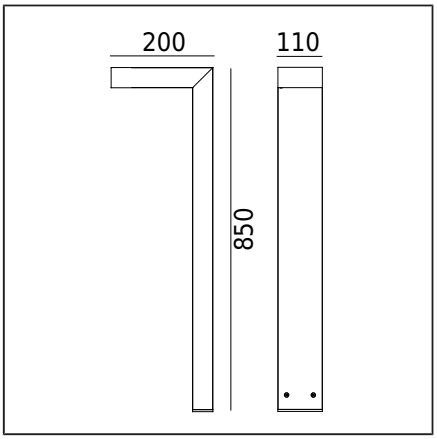

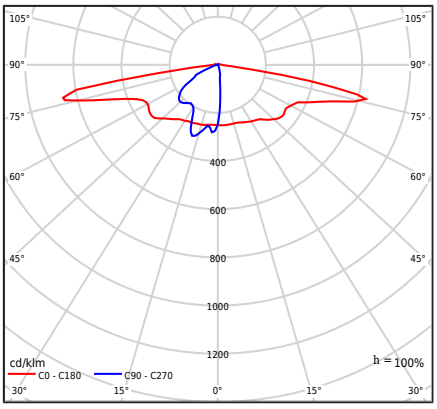

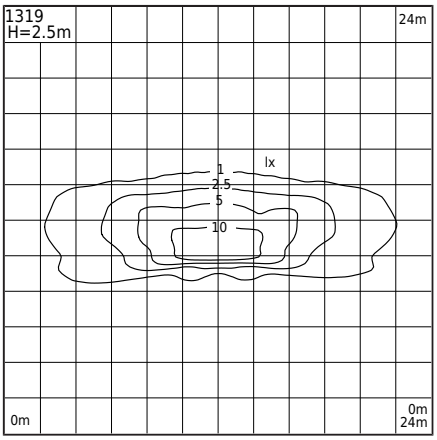

Type af armatur

Fotometrisk krop	Ledil linse type SCL (IESNA type II / III)
Egenskaber ved armaturet	En luminaire med et moderne design. Til belysning af haver og andre private områder.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Den ydre hermetiske linse - transparent PMMA-plast Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 4 huller ø8mm, afstand 18x50mm
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks. 3x2,5mm² Mulighed for at tilslutte armaturet i sløjfer af maks. 3x1,5mm² Rund isoleret kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm
Type af lyskilde	LED-modul, DALI / TD elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en slutbruger.
Lysstyring	Lysstyring i systemet: DALI2/TD.
Armaturens vægt netto / brutto	4,41kg / 5,06kg
Boksdimensioner [cm]	88cm x 23cm x 13cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Lyskilde wattstyrke	5,8W
Armatur wattforbrug	7,8W
Lampe lysstrøm	828lm
Luminaires lysstrøm	706lm
Effektivitet af armaturet	90,5lm/W
ULOR	1%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Power Factor armatur	PF > 0,8
THD-faktor	< 10%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse F / EPREL	
Mulighed for at installere andre typer linser. Salgsvilkår og andre oplysninger, efter kontakt med Norlys Sp. z o.o. salgsafdeling.	
Startstrøm	5A / 220µs
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 82, B 16A: 130

Tilbehør sælges separat

1907ZX0009	Anker til indstøbning
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter til betonfundament
3081XX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Jordanker

Reservedele

ZS1319zx0011	Reparationssæt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen bedes du læse vejledningen, der følger med armaturet. Installations- og servicearbejde udføres af en person med de nødvendige autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regulativer. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

ASKER PRO 1319



Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1319AL	ALUMINIUM	9006
1319GR	GRAFIT	7016
1319BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen bedes du læse vejledningen, der følger med armaturet. Installations- og servicearbejde udføres af en person med de nødvendige autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regulativer. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.