

NORLYS ASKER PRO 1319


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pro
1319XX0011
14.10.2026 v.11.5
www.norlys.no



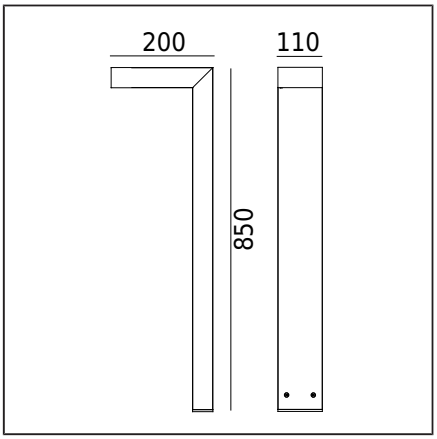

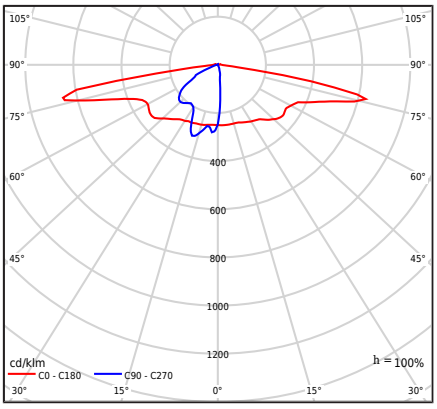

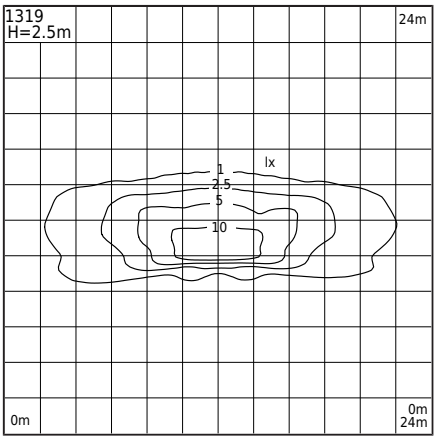

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φακός Ledil τύπου SCL (IESNA τύπος II / III)
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό με σύγχρονο σχεδιασμό. Για τον φωτισμό κήπων και άλλων ιδιωτικών χώρων.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Ο εξωτερικός ερμητικός φακός - διαφανές πλαστικό PMMA Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στήριξη του φωτιστικού: 4 τρύπες ø8mm, απόσταση 18x50mm
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγιστο 3x2,5mm² Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχους μέγ. 3x1.5mm² Κυκλικό μονωμένο καλώδιο με μέγιστη διάμετρο ø12.5mm
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονικό τροφοδοτικό DALI / TD Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από τον τελικό χρήστη.
Έλεγχος φωτισμού	Έλεγχος φωτισμού στο σύστημα: DALI2/TD.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	4,41kg / 5,06kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	88cm x 23cm x 13cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Ισχύς πηγής φωτός	5,8W
Ισχύς φωτιστικού	7,8W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	828lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	706lm
Απόδοση του φωτιστικού	90,5lm/W
ULOR	1%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF > 0,8
Συντελεστής THD	< 10%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης F / EPREL

Δυνατότητα εγκατάστασης άλλων τύπων φακών.
Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, μετά από επικοινωνία με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys Sp. z o.o.

Ρεύμα εισροής	5A / 220μs
Βαθμολογία BUG	B1-U1-G1

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 82, B 16A: 130

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

1907ZX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση
3090GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
1909GA0010	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα
3081XX0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
1908GA0009	Άγκυρα εδάφους

Ανταλλακτικά

ZS1319zx0011	Κιτ επισκευής.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η συντήρηση πραγματοποιούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

ASKER PRO 1319



Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1319AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
1319GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
1319BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η συντήρηση πραγματοποιούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.