

NORLYS ASKER PRO 1320


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker pro
1320XX0011
14.10.2026 v.11.3
www.norlys.no



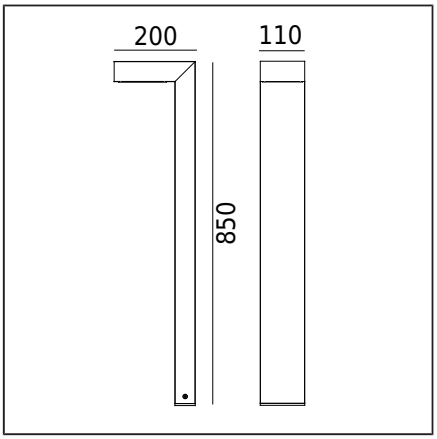

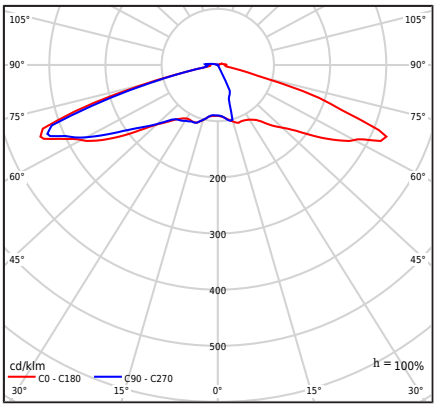

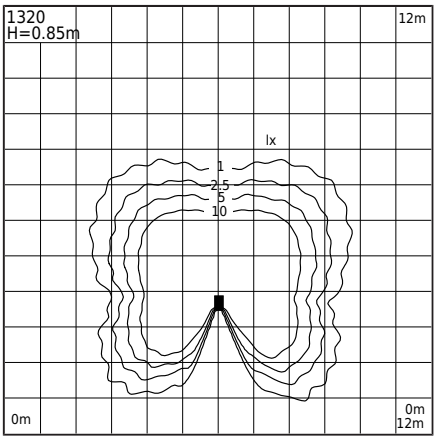

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlení zahrad a jiných soukromých prostor.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Vnější hermetická čočka - transparentní PMMA plast Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 4 otvory ø8mm, rozteč 18x50mm
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm² Možnost připojení svítidla do smyček o max. 3x1,5mm² Kulatý izolovaný kabel s maximálním průměrem ø12,5mm
Typ světelného zdroje	Optická sada s IP67 (LED modul a čočka); elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	4,51kg / 5,06kg
Rozměry krabice [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Rozměry svítidla [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	50000h
Příkon světelného zdroje	5,8W
Příkon svítidla	7,7W
Světelný tok lampy	856lm
Světelný tok svítidla	617lm
Účinnost svítidla	80,1lm/W
ULOR	2%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Svítidlo Power Factor	PF > 0,95
Faktor THD	< 20%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti F / EPREL

Možnost instalace jiných typů čoček.
Podmínky prodeje a další informace po kontaktu s obchodním oddělením Norlys Sp. z o.o.

Záběhový proud	3,36A/36µs
Hodnocení BUG	B1-U1-G1

Příslušenství prodává se samostatně

1907ZX0009	Kotvení do betonu
3090GA0009	Montážní adaptér
1909GA0010	Adaptér pro betonový základ
3081XX0009	Montážní adaptér
1908GA0009	Zemní kotevní prvky

Náhradní díly

4699102108	LED modul.
46999405	Hermetická čočka CS15763_STRADA-2X2MX-8-VSM
46999697	Napájecí zdroj.
ZS1320zx0011	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušným oprávněním a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací techniky poskytujeme na vyžádání zákazníka další informace. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.

NORLYS ASKER PRO 1320



Asker pro
1320XX0011
14.10.2026 v.11.3
www.norlys.no

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1320BL	ČERNÁ	9005
1320GR	GRAFIT	7016
1320AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušným oprávněním a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací techniky poskytujeme na vyžádání zákazníka další informace. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.