

NORLYS ASKER PRO 1322


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pro
1322XX0011
14.10.2026 v.11.4
www.norlys.no



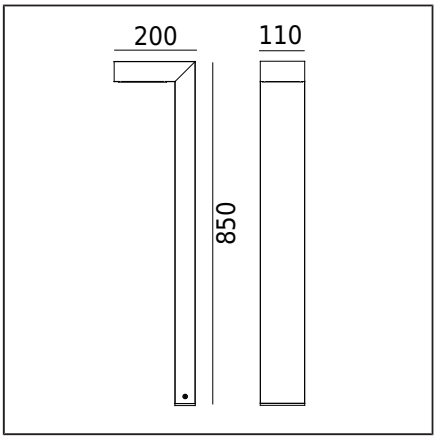

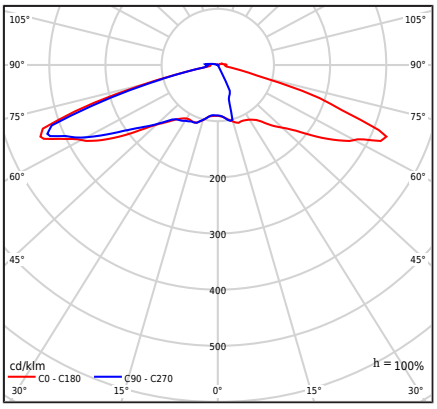

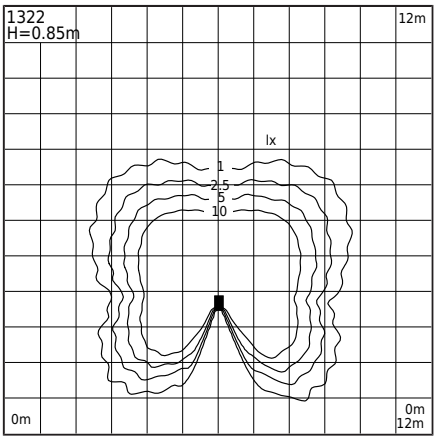

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil'i lääts tüüp VSM (IESNA tüüp V)
Valgusti omadused	Kaasaegse disainiga valgusti. Aedade ja muude erapiirkondade valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Välimine hermeetiline lääts - läbipaistev PMMA-plastik Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 4 auku ø8mm, vahekaugus 18x50mm
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2.5mm² Võimalus ühendada valgusti ahelatesse max. 3x1.5mm² Ümar isoleeritud kaabel maksimaalse läbimõõduga ø12.5mm
Valgusallika tüüp	LED moodul, DALI / TD elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valguse juhtimine	Valgustuse juhtimine süsteemis: DALI2/TD.
Valgusti kaal neto / bruto	4,51kg / 5,06kg
Kasti mõõtmed [cm]	88cm x 23cm x 13cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusallika võimsus	5,8W
Valgusti võimsus	7,8W
Lambi valgusvoog	828lm
Valgusti valgusvoog	616lm
Valgusti tõhusus	79lm/W
ULOR	2%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Power Factor valgusti	PF > 0,8
THD tegur	< 10%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest F / EPREL

Võimalus paigaldada teist tüüpi läätsi. Müügitingimused ja muu teave pärast Norlys Sp. z o.o. Müügiosakonnaga ühendust võtmist.

Sissevoolu vool	5A / 220µs
BUG hindamine	B1-U1-G1

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 82, B 16A: 130

Tarvikud müüakse eraldi

1907ZX0009	Ankur betoneerimiseks
3090GA0009	Paigaldusadapter
1909GA0010	Adapter betoonvundamendile
3081XX0009	Paigaldusadapter
1908GA0009	Maapindankur

Varuosad

ZS1322xx0011	Remontkomplekt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun läbi valgustiga kaasasolevad juhised. Paigaldus- ja hooldustöid teostab vastavate lubade ja kvalifikatsioonidega isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisainformatsiooni vastavalt kliendi soovile. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

NORLYS ASKER PRO 1322



Asker pro
1322XX0011
14.10.2026 v.11.4
www.norlys.no

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1322AL	ALUMIINIUM	9006
1322GR	GRAFIIT	7016
1322BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun läbi valgustiga kaasasolevad juhised. Paigaldus- ja hooldustöid teostab vastavate lubade ja kvalifikatsioonidega isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisainformatsiooni vastavalt kliendi soovile. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.