


NORLYS ASKER 1336

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | No Dim

Asker 1336XX0009
09.11.2026 v.09.18
www.norlys.no

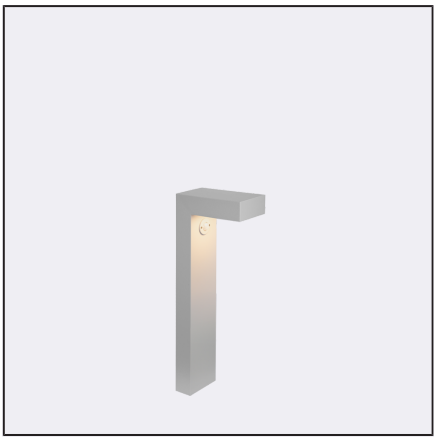

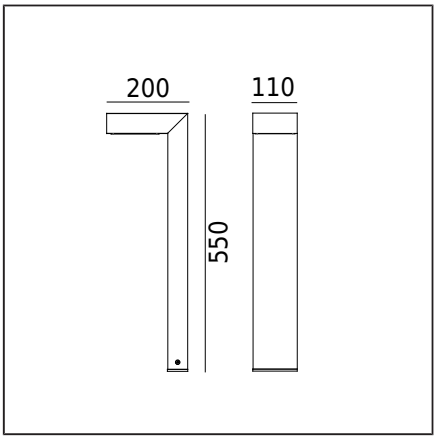

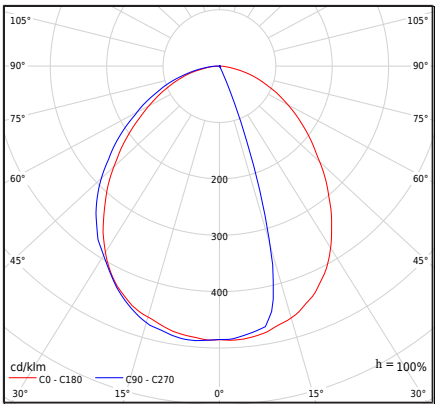

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus
Valgusti omadused	Kaasaegse disainiga valgusti. Eramute ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 4 auku ø8mm, vahekaugus 18x50mm. Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele. Muud tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusklemmid: max 4x4mm², valgusti ühendamise võimalus ahelasse max x2,5mm². Ümmarguse ümbrisega kaabel läbimõõduga: ø4...8mm; ø8...12mm või ø10...13,6mm.
Valgusallika tüüp	AC integreeritud LED-moodul, PIR-liikumisandur Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	2,93kg / 3,58kg
Kasti mõõtmed [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Valgusti mõõtmed [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Andmeleht)
Väline juhtimine	ESYLUX PIR liikumisandur MD-C 360I/6 mini (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	9,5W
Valgusti võimsus	9,7W
Lambi valgusvoog	1080lm
Valgusti valgusvoog	585lm
Valgusti tõhusus	60,3lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valgusti	PF 0,9
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest E / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- LED värvitemperatuurile 2700K [1/1]
- teises valgusti värvitoonis (vastavalt RAL värvikaardile)
- võimalus programmeerida liikumisandurit teistele parameetritele
Müügitingimused ja muu teave lepitakse kokku Norlys Müügiosakonnaga.

Sissevoolu vool	2,98A / 34,07µs
BUG hindamine	B0-U1-G0

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Tarvikud müüakse eraldi

1907ZX0009	Ankur betoneerimiseks
3090GA0009	Paigaldusadapter
1909GA0010	Adapter betoonvundamendile
3081XX0009	Paigaldusadapter
1908GA0009	Maapindankur

Varuosad

ZS PIR 0913360000	Remontkomplekt.
ZS1336xx0009	Remontkomplekt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgustiga kaasas oleva juhendiga. Paigaldust ja hooldustöid peab läbi viima vastavate volituste ja kvalifikatsioonidega isik, vastavuses kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust antakse kliendile täiendavat teavet soovi korral. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ning ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

ASKER 1336



Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1336AL	ALUMIINIUM	9006
1336GR	GRAFIIT	7016
1336BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgustiga kaasas oleva juhendiga. Paigaldust ja hooldustöid peab läbi viima vastavate volituste ja kvalifikatsioonidega isik, vastavuses kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust antakse kliendile täiendavat teavet soovi korral. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ning ei mõjuta valgusti kvaliteeti.