


NORLYS ASKER 1336

IP 65 | IK 10 | LED | No Dim

Asker 1336XX0009
09.11.2026 v.09.18
www.norlys.no

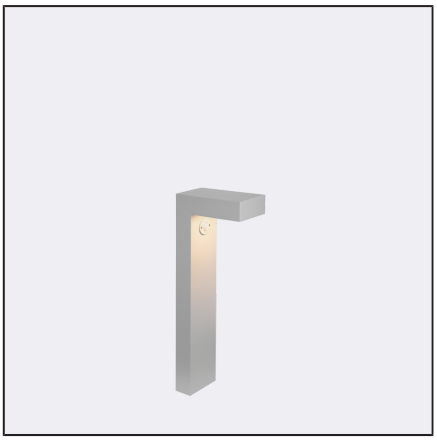

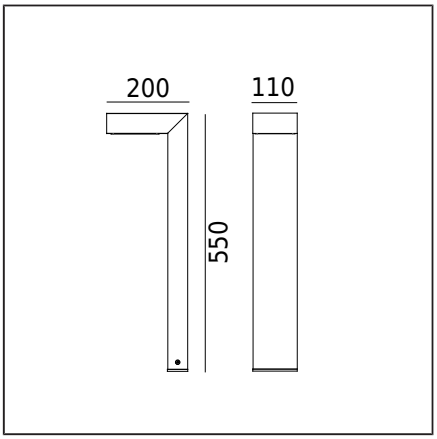

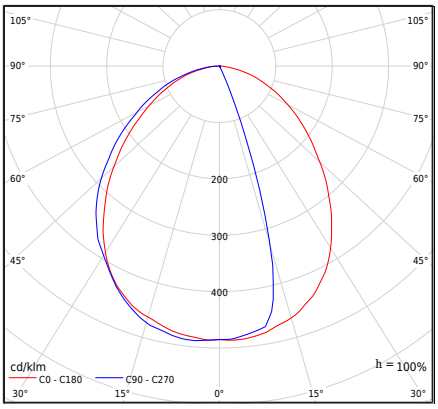

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	Modern dizájn lámpatest. Magánterületek és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: 4 lyuk ø8mm, távolság 18x50mm. A mellékelt szerelési útmutató szerint. A többi kiegészítőt külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozókapcsok: max 4x4mm², a világítótest hurkos csatlakoztatásának lehetősége max x2,5mm². Kábel kerek burkolatban, átmérője: ø4...8mm; ø8...12mm vagy ø10...13,6mm.
A fényforrás típusa	AC integrated LED module, PIR motion detector Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,93kg / 3,58kg
Doboz méretei [cm]	57cm x 23cm x 14cm
A lámpatest méretei [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Adatlap)
Felhasználói kézikönyv	ESYLUX PIR mozgásérzékelő MD-C 360I/6 mini (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	9,5W
Lámpatest teljesítmény	9,7W
Lámpa fényáram	1080lm
Világító fényáram	585lm
A lámpatest hatékonysága	60,3lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,9
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A E / EPREL

Opcióként a lámpatest elérhető:
- LED színhőmérséklet 2700K [1/1]
- másik lámpatest színben (RAL színpaletta szerint)
- a mozgásérzékelő más paraméterekre programozásának lehetőségével

Az eladási feltételek és egyéb információk a Norlys Kereskedelmi Osztállyal való egyeztetés után.

Bekapcsolási áram	2,98A / 34,07µs
BUG értékelés	B0-U1-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Kiegészítők Külön megvásárolható

1907ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
3090GA0009	Szerelőadapter
1909GA0010	Adapter beton alaphoz
3081XX0009	Szerelőadapter
1908GA0009	Talajhorgony

Alkatrészek

ZS PIR 0913360000	Javítókészlet.
ZS1336xx0009	Javítókészlet.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A szerelést és szerviz munkákat megfelelő felhatalmazásokkal és képesítésekkel rendelkező személy végezze, a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

ASKER 1336



Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
1336AL	ALUMÍNIUM	9006
1336BL	FEKETE	9005
1336GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A szerelést és szerviz munkákat megfelelő felhatalmazásokkal és képesítésekkel rendelkező személy végezze, a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségét.